


BLOQUE 3 DE 12 - PLANTA ALTA SISTEMA DE FUERZA



SIMBOLOGIA SISTEMA FUERZA NORMAL		
ELEMENTO	DESCRIPCION	CANT.
	Trayectoria de cableado con tierra	24
	Trayectoria de cableado con tierra de piso	-
	Trayectoria de cableado con tierra para techo	6
	Trayectoria de cableado con tierra para muros	-
	Trayectoria de cableado con tierra para muros	2
	Tuberia 1/2" Conduit EMT 1/2" por techo o pared	40m
	Tuberia 1/2" Conduit EMT 1/2" por piso	-
	Cable de paso 10/10mm	6
	Salida especial, caracteristicas indicadas en planos	4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

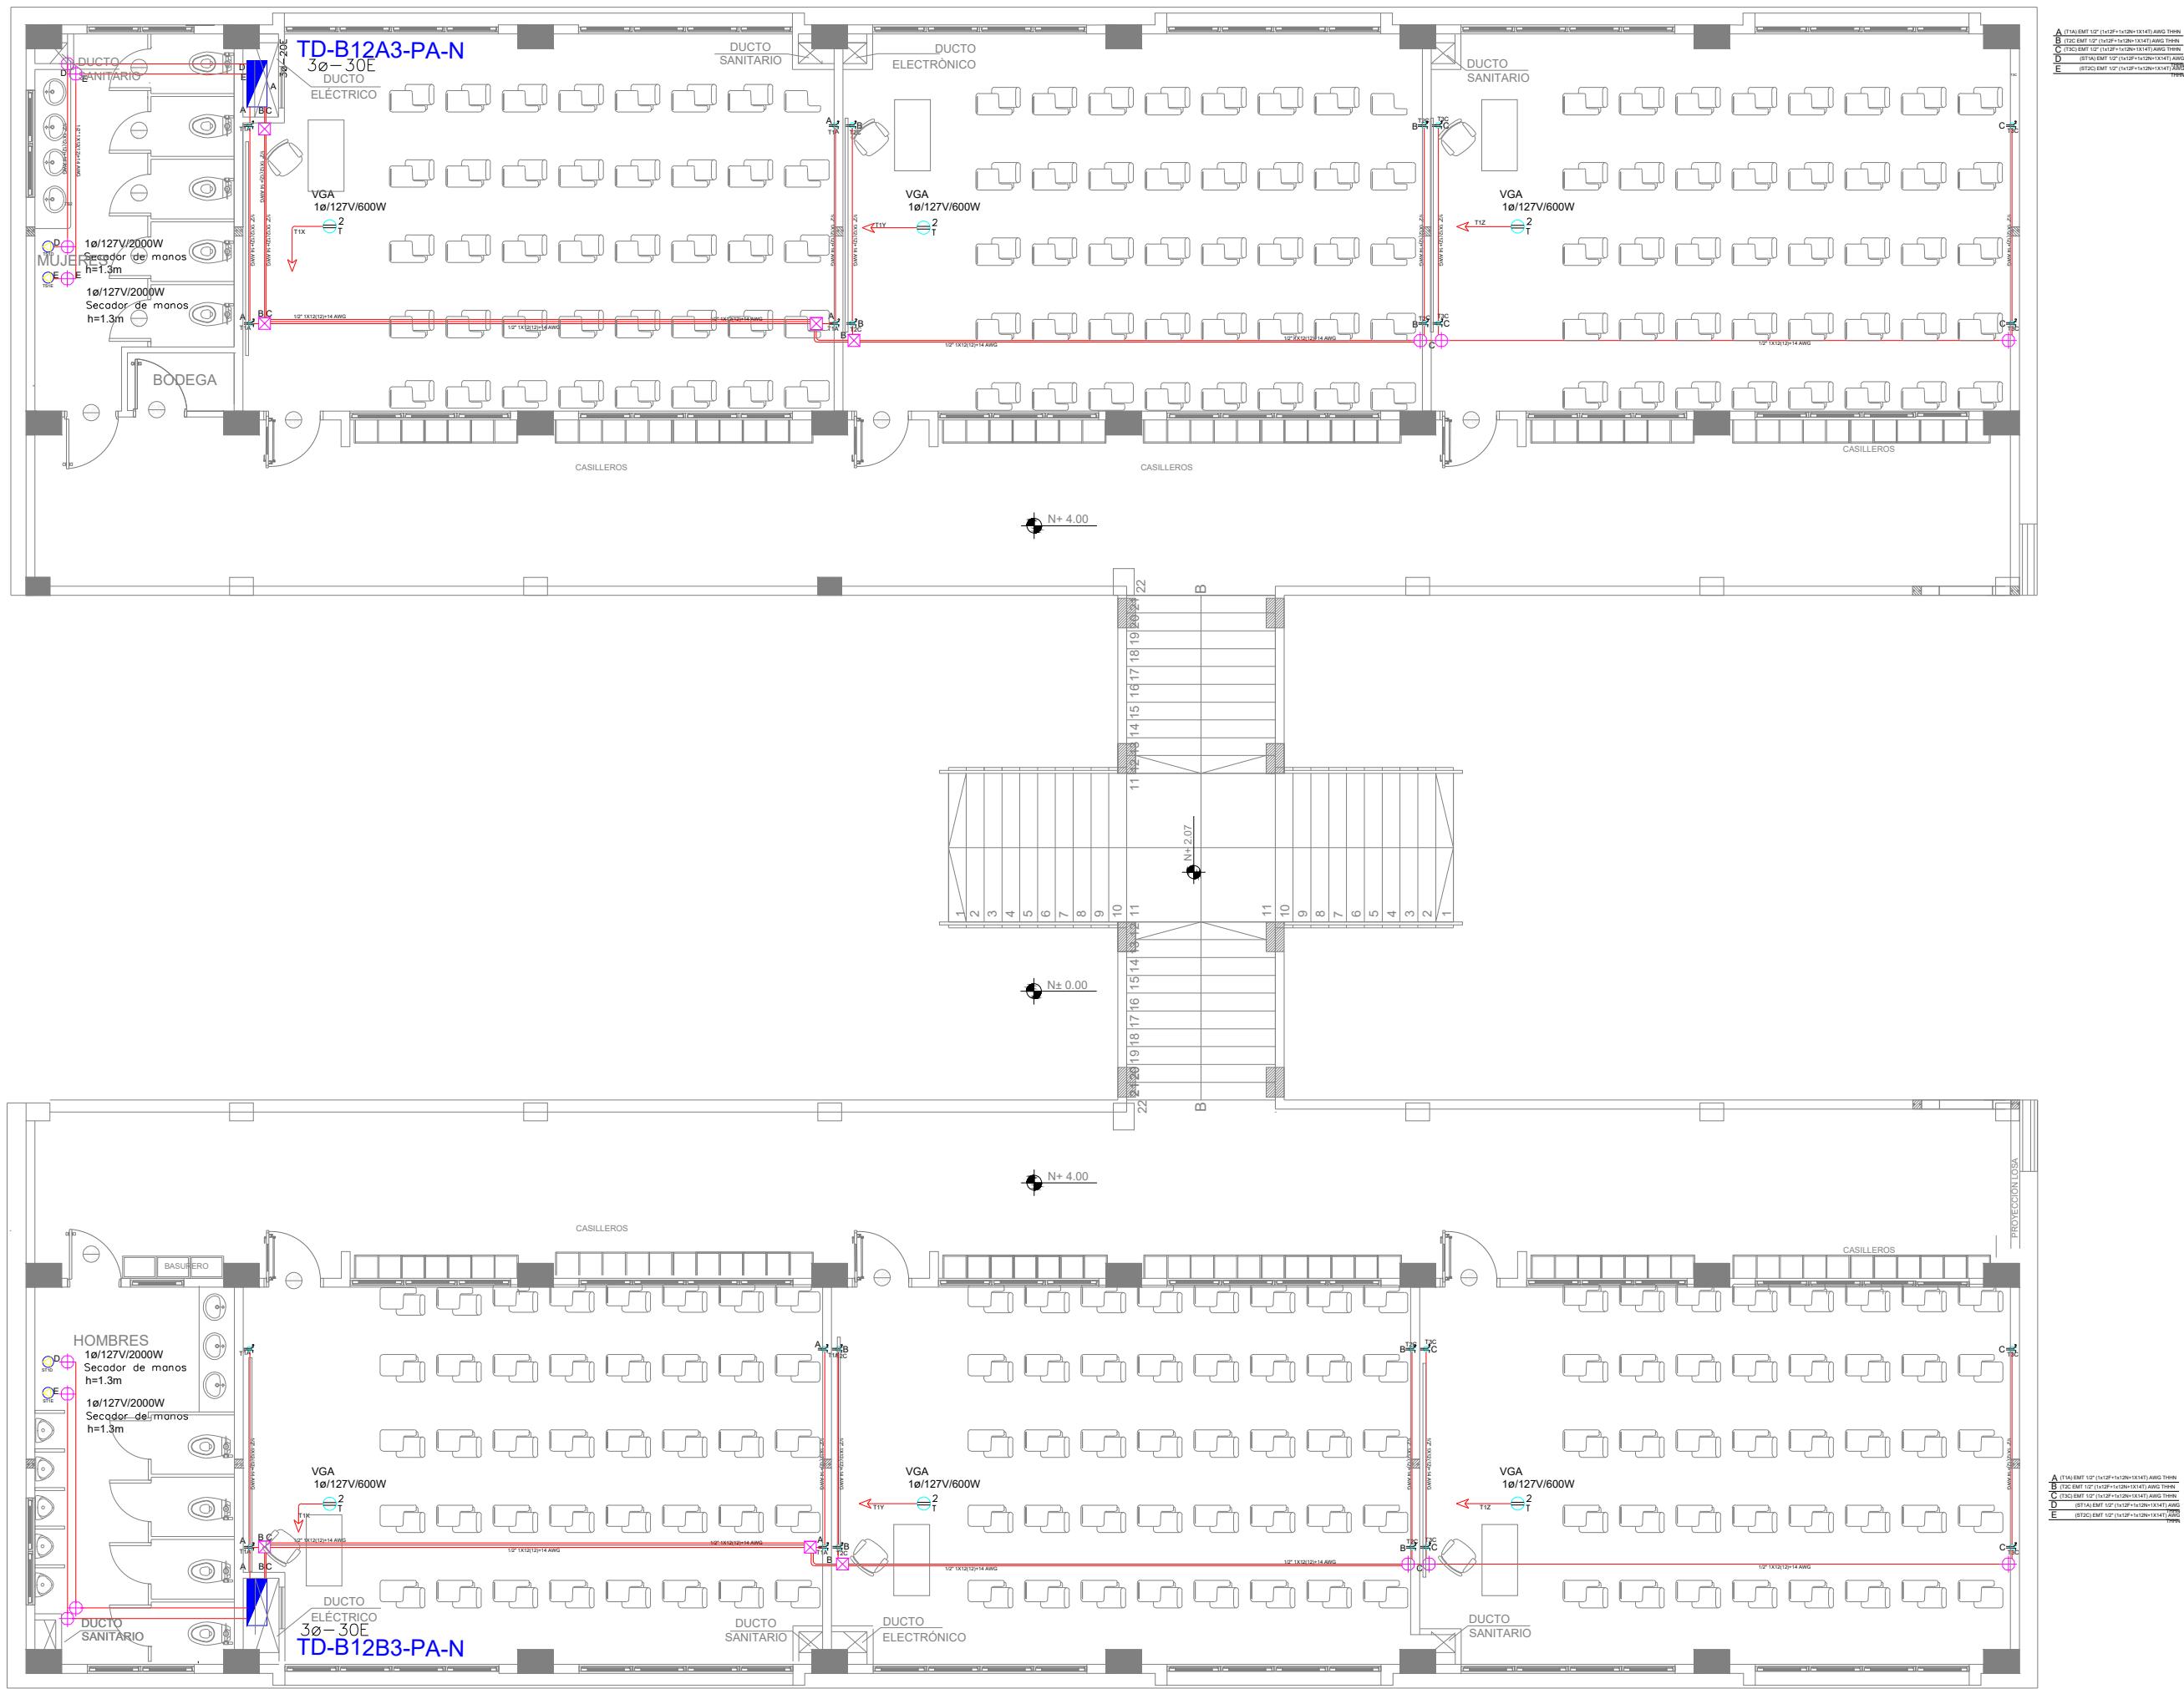

RESPONSABLES:


ARQ. NELSON CAMPOS V.
DIRECTOR DE PROYECTO
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ING. HERNAN ERAZO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
#BIRF-8542-SBCC-CF-2019-001

ING. CARLOS SANCHEZ ARBOLEDA
ESPECIALISTA ELÉCTRICO
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ING. VINICIO ITAZ
ESPECIALISTA ELÉCTRICO
MINEDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:

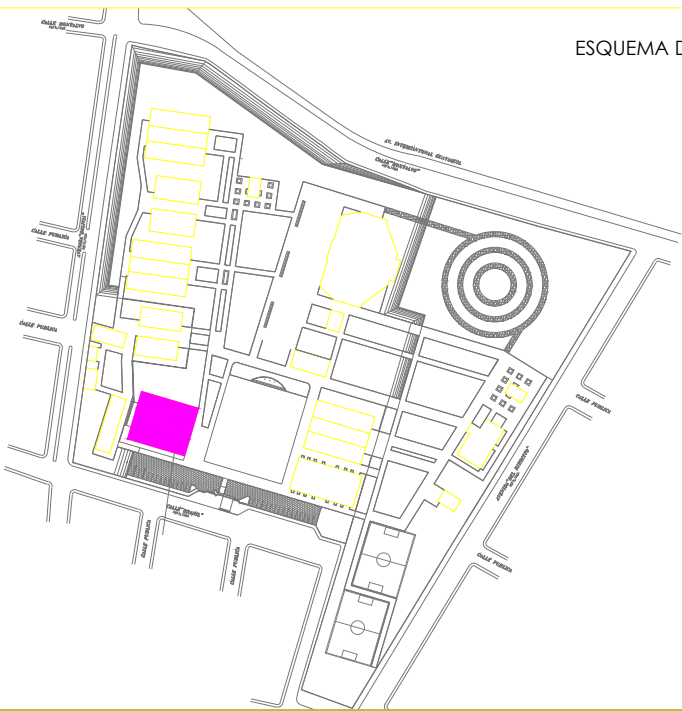

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ, UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS Y UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS."

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ

CANTÓN:

QUEVEDO

PROVINCIA:

LOS RÍOS

CONTIENE:

SISTEMA DE FUERZA
PLANTA ALTA BLOQUE 12 AULAS 3
SIMBOLOGÍA

ESCALA:

1:100

FECHA:

2020

LÁMINA N.º

EL-17

SELLOS MUNICIPALES: