


SIMBOLOGÍA -ILUMINACIÓN

	POZO DE ALUMBRADO 60X60X60 cm.
	POZO DE REVISION TIPO B DE 90X90X90 cm.
	POZO DE REVISION TIPO C DE 1,2x1,2x1,2 m.
	TABLERO DE CONTROL LUMINICO
	LUMINARIA LED TIPO ISLA DE 100W, en poste de 4m.
	LUMINARIA TIPO COBRA 150W LED, CON BRAZO EN POSTE METALICO DE 11 METROS
	BANCO DE DUCTOS, PVC 4"
	ALIMENTADOR 2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU
	CANALIZADO EN PVC DE 2"
	REFLECTOR DE 400W, HQI
	POSTE DE 12 METROS DE HORMIGON

CUADRO DE ALIMENTADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

A	CL.1.1 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)	H	CL.2.1 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)
B	CL.1.2 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)	I	CL.2.2 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)
C	CL.1.3 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)	J	CL.2.3 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)
D	CL.1.4 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)	K	CL.2.4 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)
E	CL.1.5 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)	L	CL.2.5 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)
F	CL.1.6 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)	M	CL.2.6 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)
G	CL.1.7 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)	N	CL.2.7 (2X#6(F) + 1X#8 (T) AWG - TTU)

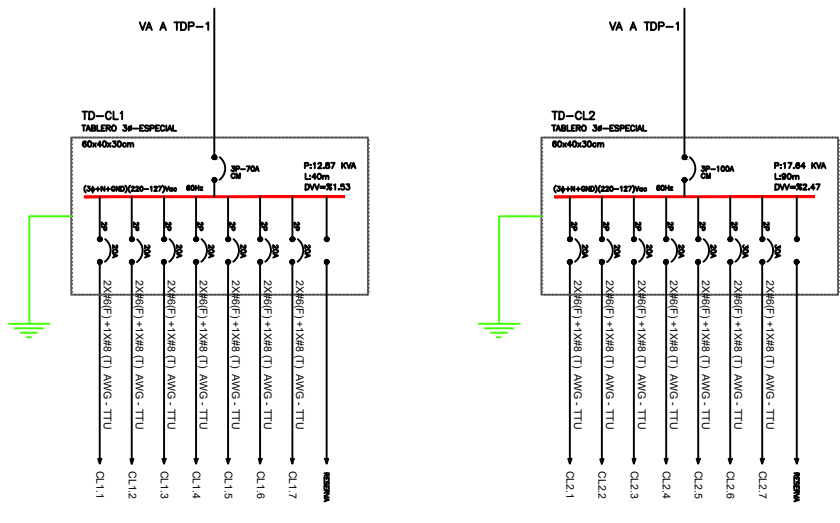

ALUMBRADO EXTERIOR ÁREA 1
ESCALA: 1:500

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



RESPONSABLES:


ARQ. NELSON CAMPOS V.
DIRECTOR DE PROYECTO
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ING. HERNAN ERAZO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
#BIRF-8542-SBCC-CF-2019-001

ING. CARLOS SANCHEZ ARBOLEDA
ESPECIALISTA ELÉCTRICO
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ING. VINICIO ITAZ
ESPECIALISTA ELÉCTRICO
MINEDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:

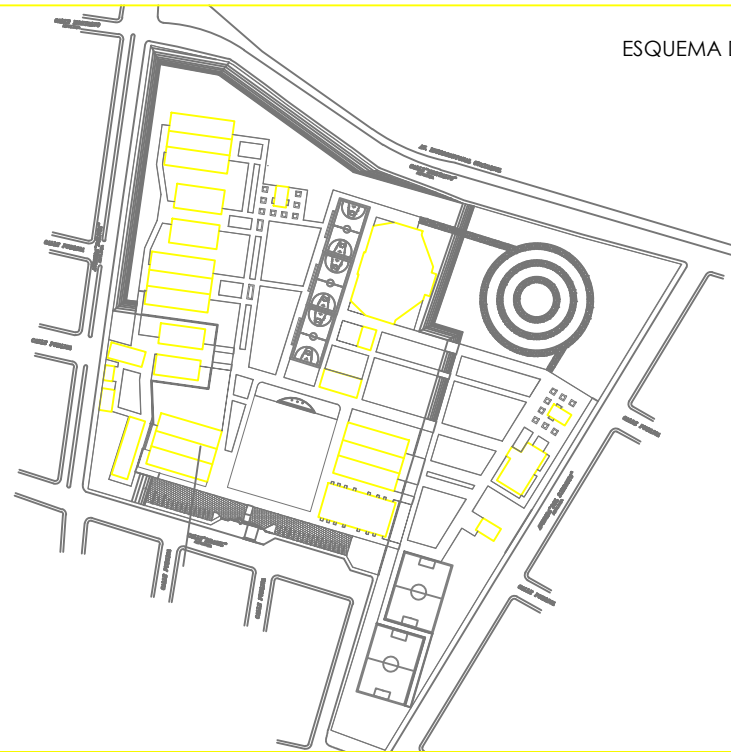

PROYECTO: BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ, UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS Y UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS."

UNIDAD EDUCATIVA:
UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ

CANTÓN: QUEVEDO PROVINCIA: LOS RÍOS

CONTIENE:
SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR ÁREA 1

ESCALA: 1:500 FECHA: 2020 LÁMINA N.º EL-54a

SELLOS MUNICIPALES: