



BLOQUE 2

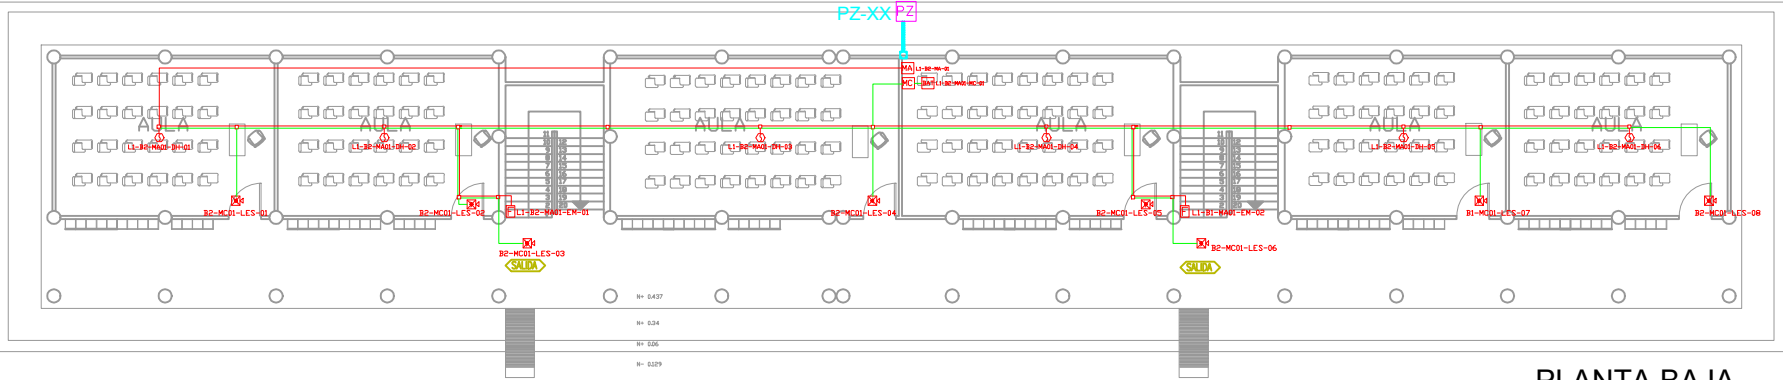


PLANTA BAJA

ESCALA 1:150

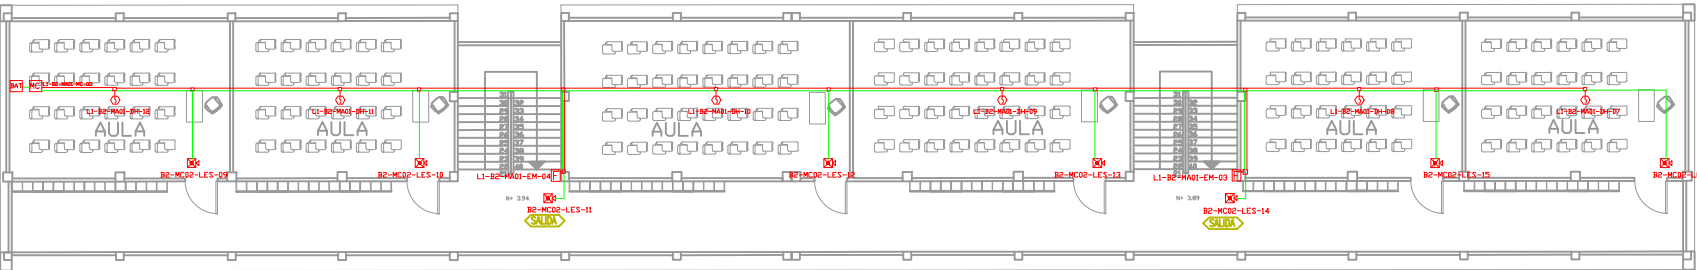


PRIMERA PLANTA

ESCALA 1:150

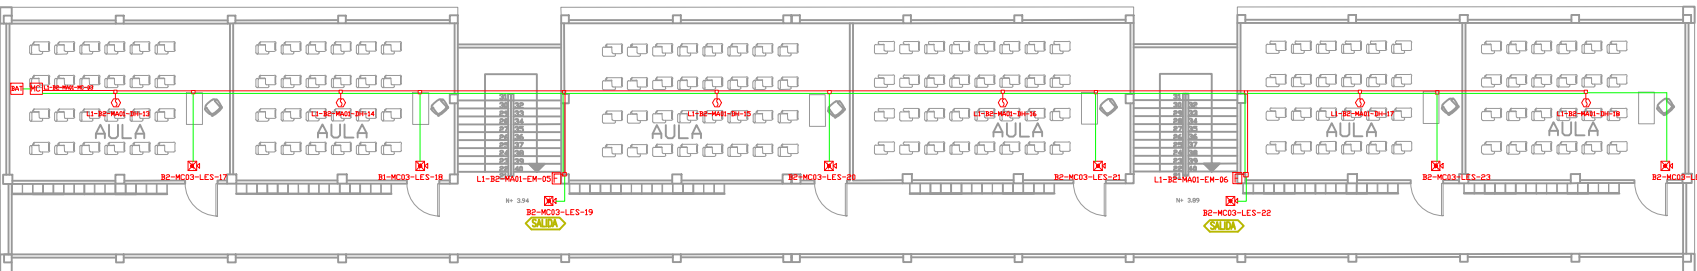

SEGUNDA PLANTA



ESCALA 1:150

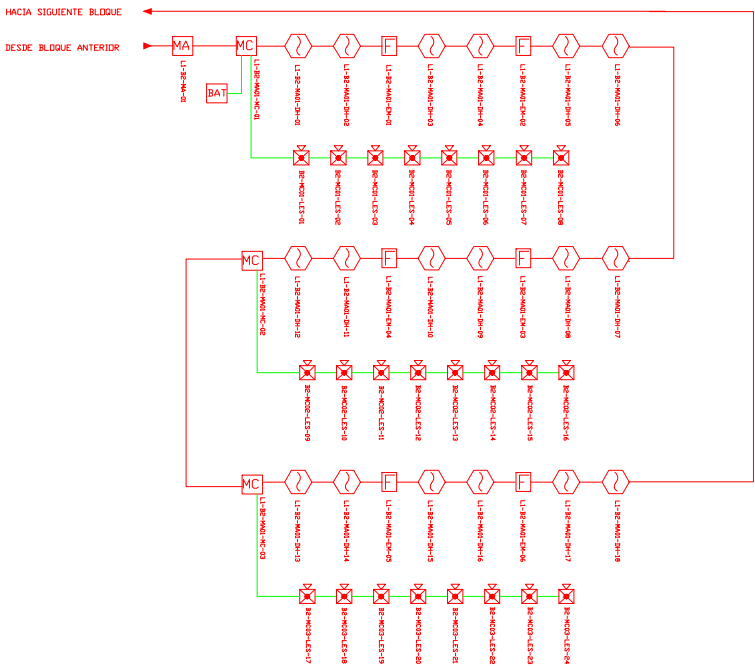

CANTIDAD		SIMBOLOGIA
18		Detector de Humo
--		Detector de Temperatura
06		Estación Manual
24		Luz Estroboscópica con Sirena
01		Módulo de Aislamiento
03		Módulo de Control
--		Módulo de Monitoreo
01		Sistema Auxiliar alimentación 24Vdc
01		Pozo de mano
--		Anunciador remoto
--		Central del Sistema de Incendios
850m Cable 360m Tubería		Cable 2 x 16 AWG Antiflama en Tubería 1/2" para Lazo de Comunicación Cable 2 x 16 AWG Antiflama en Tubería 1/2" para Alimentación de Luces Estroboscópicas
06		Letrero de Señalización de Salida
09		Lámpara de Emergencia

LX-BIB-MA01-DH-05	Número de Equipo dentro del Bloque
	Tipo de Equipo
	Código del Módulo de Aislamiento del Bloque
	Nombre del Bloque
	Número de Lazo de Comunicación

DETALLE PARA MONTAJE DE LOS DETECTORES EN TECHO FALSO



RESPONSABLES

ARQ. JOSÉ V. PADILLA  
DIRECTOR DE PROYECTO  
EMPRESA CONSULTORA SEG S.A.

HERNÁN ERAZO VILLACRESES  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
# BIRF-8542-SBCC-CF-2017-016

ING. GALO SALCEDO C.  
DISEÑADOR ELECTRONICO  
EMPRESA CONSULTORA SEG S.A.

ING. RAUL ESTEBAN CHILUISA  
ESPECIALISTA ELECTRONICO  
MINEDUC

ESQUEMA REFERENCIAL DEL PROYECTO:

PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2017-016

CONSULTORÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, UBICADA EN EL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS

UNIDAD EDUCATIVA:

"UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA"

CANTÓN:

MILAGRO

PROVINCIA:

GUAYAS

CONTIENE:

BLOQUE 2

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

ESCALA:

FECHA:

2020

LÁMINA N.º

ELT-SDI-03

SELLOS MUNICIPALES: