
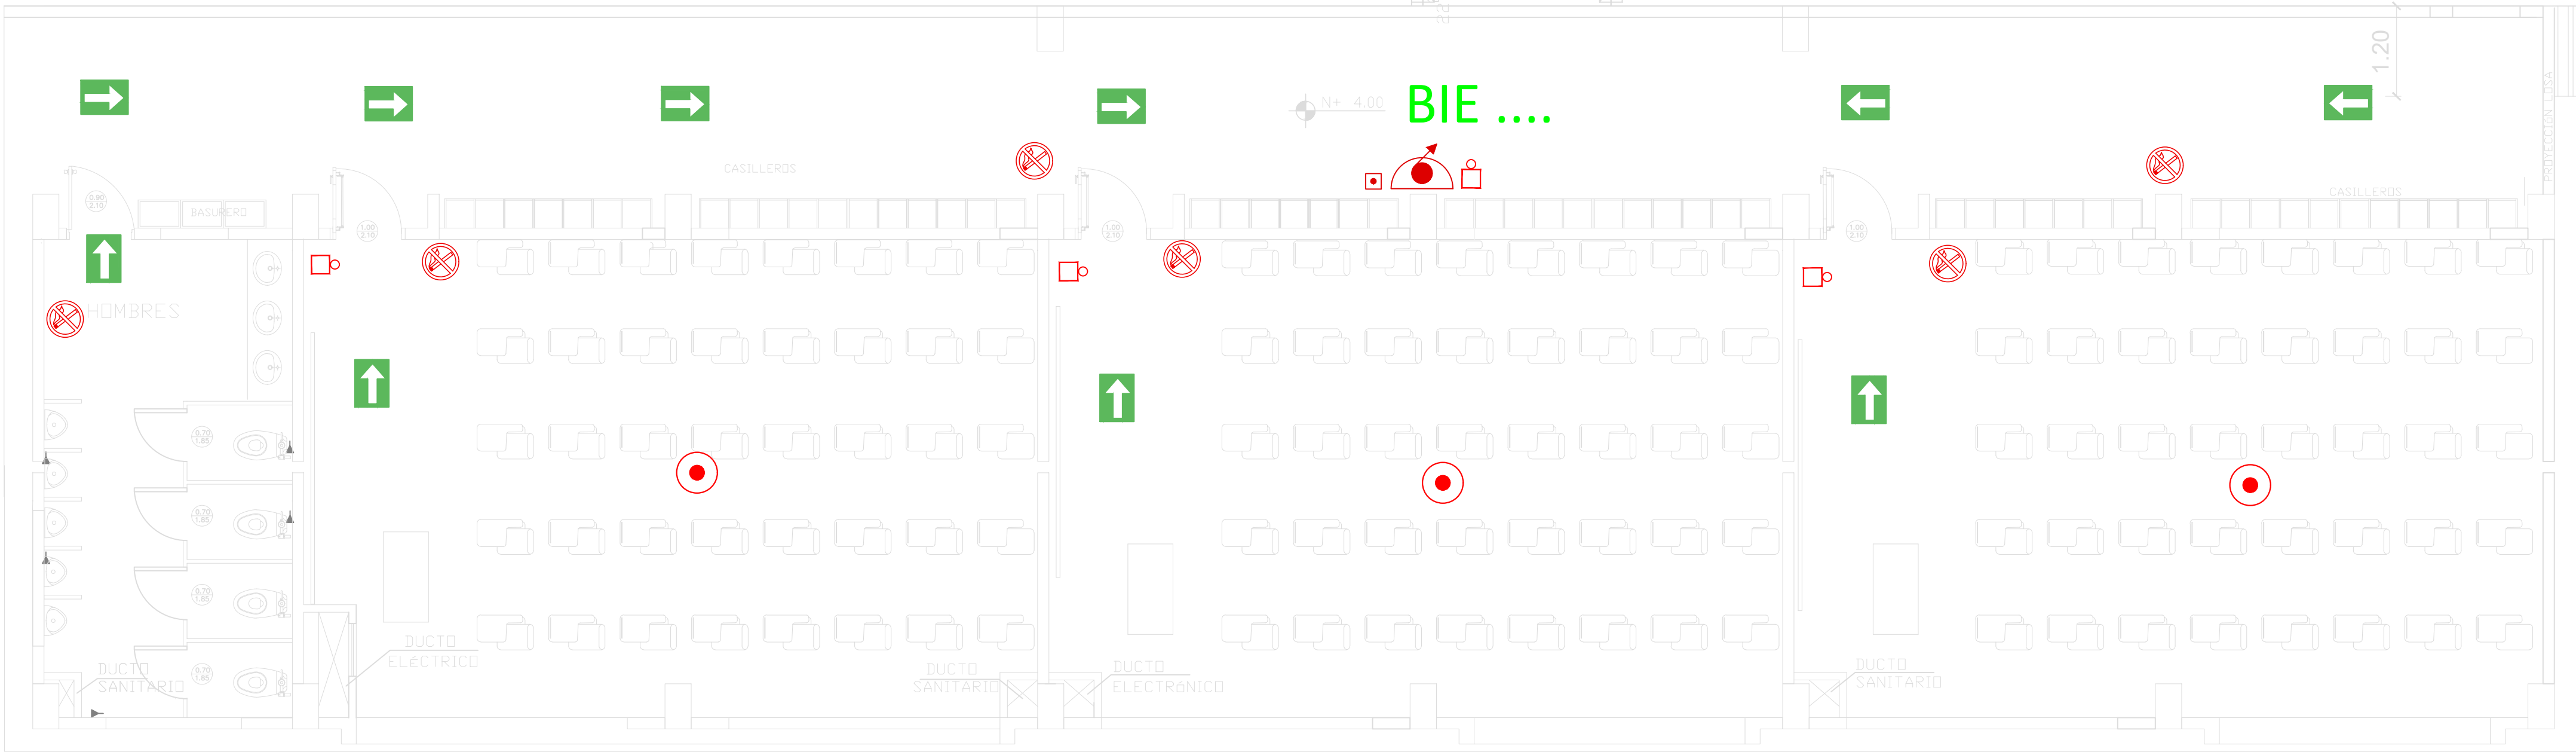


NOTA: BLOQUE DE AULAS 01 BLOQUE DE AULAS 02 BLOQUE DE AULAS 03

BIE 20 (ALA NORTE)
BIE 18 (ALA SUR)
BIE 16 (ALA NORTE)
BIE 14 (ALA SUR)
BIE 12 (ALA NORTE)
BIE 10 (ALA SUR)



Simbología	
	Extintor portátil de polvo ABC (10b)
	Extintor de anhídrido carbónico (CO2-10b)
	Luminaria de emergencia (Lámpara Bifocal)
	Luz Estroboscópica
	Señalización con auto iluminación (Medios de evacuación)
	Boca de incendio equipada, pitor 1 1/2"
	Disfraz de sonido óptico acústico (Luz estroboscópica con sirena)
	Detector Humo óptico
	Detector temperatura
	Ruta de Evacuación
	Grupo de Presión 8 HP
	Prohibido Fumar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



RESPONSABLES:

ARQ. PABLO ESTEBAN OCHOA
DIRECTOR DE PROYECTO
SONDEOS, ESTRUCTURAS Y
GEOTECNIA S.A. - ECUADOR
SEG INGENIERIA - ECUADOR

HERNÁN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-018

ING. RODRIGO SÁNCHEZ MIÑO
CONSULTOR HIDROSANITARIO
SENESCYT No. 1027-02-309773

ING. JORGE LUIS GÓMEZ
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO
MINEDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:



PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-018

" CONSULTORÍA PARA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 23
DE JUNIO, UBICADA EN EL CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS "

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

CANTÓN:

BABA

PROVINCIA:

LOS RÍOS

CONTIENE:

BLOQUE DE AULAS TIPO (PLANTA ALTA):
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
RUTA DE EVACUACIÓN

ESCALA:

1:60

FECHA:

20-12-2019

LÁMINA N.º

HS-ED-24

SELLOS MUNICIPALES: