



BLOQUE PÁRVULOS

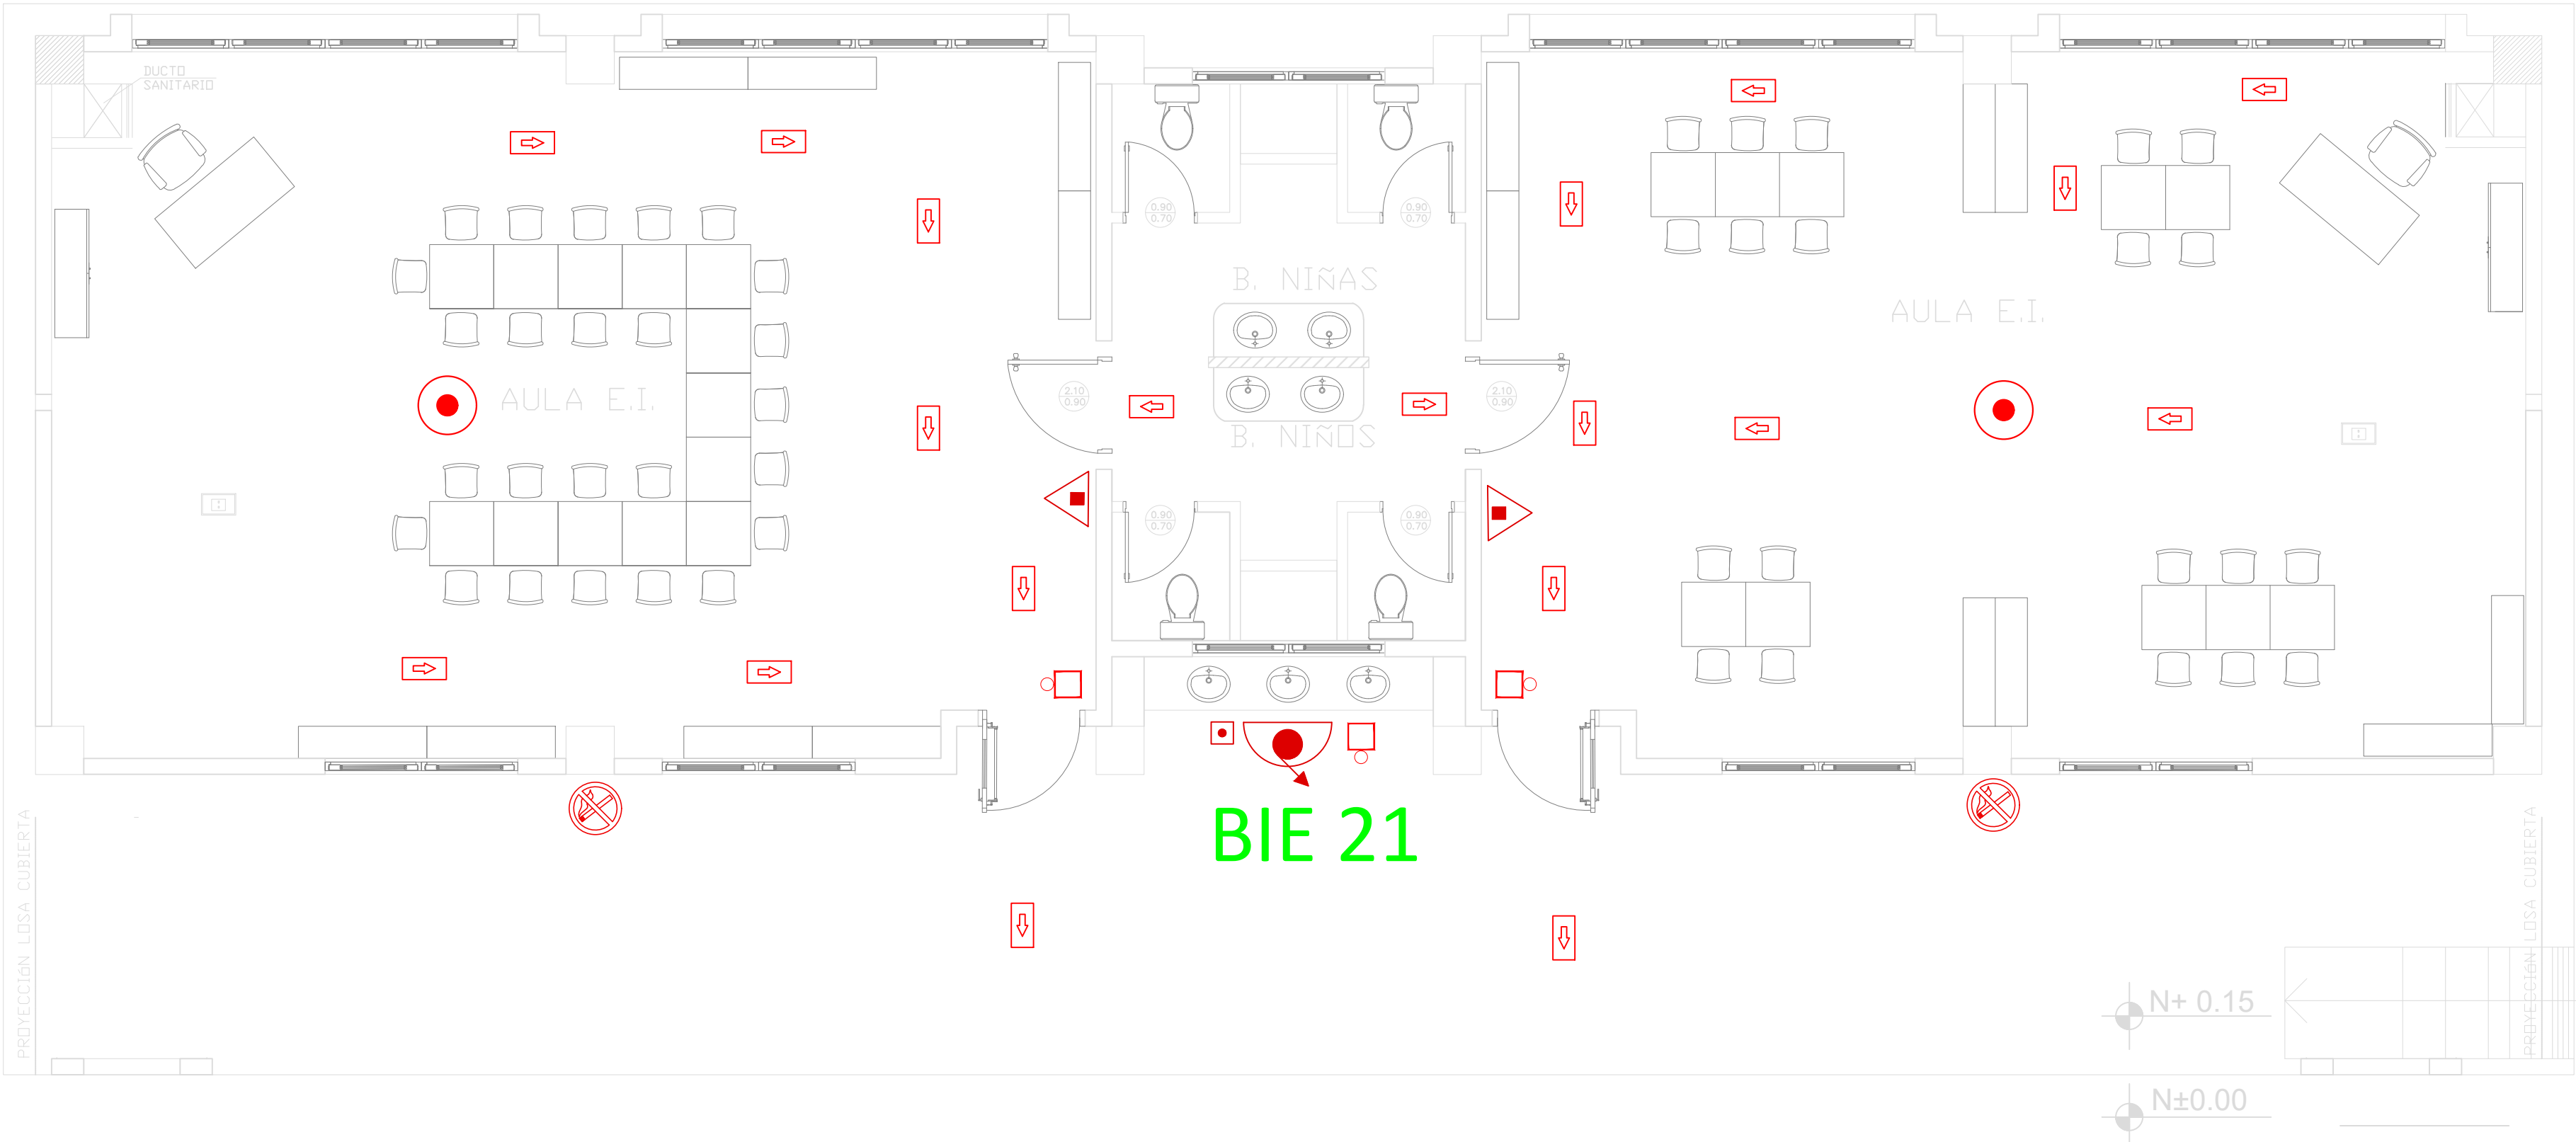

BLOQUE ADMINISTRACIÓN

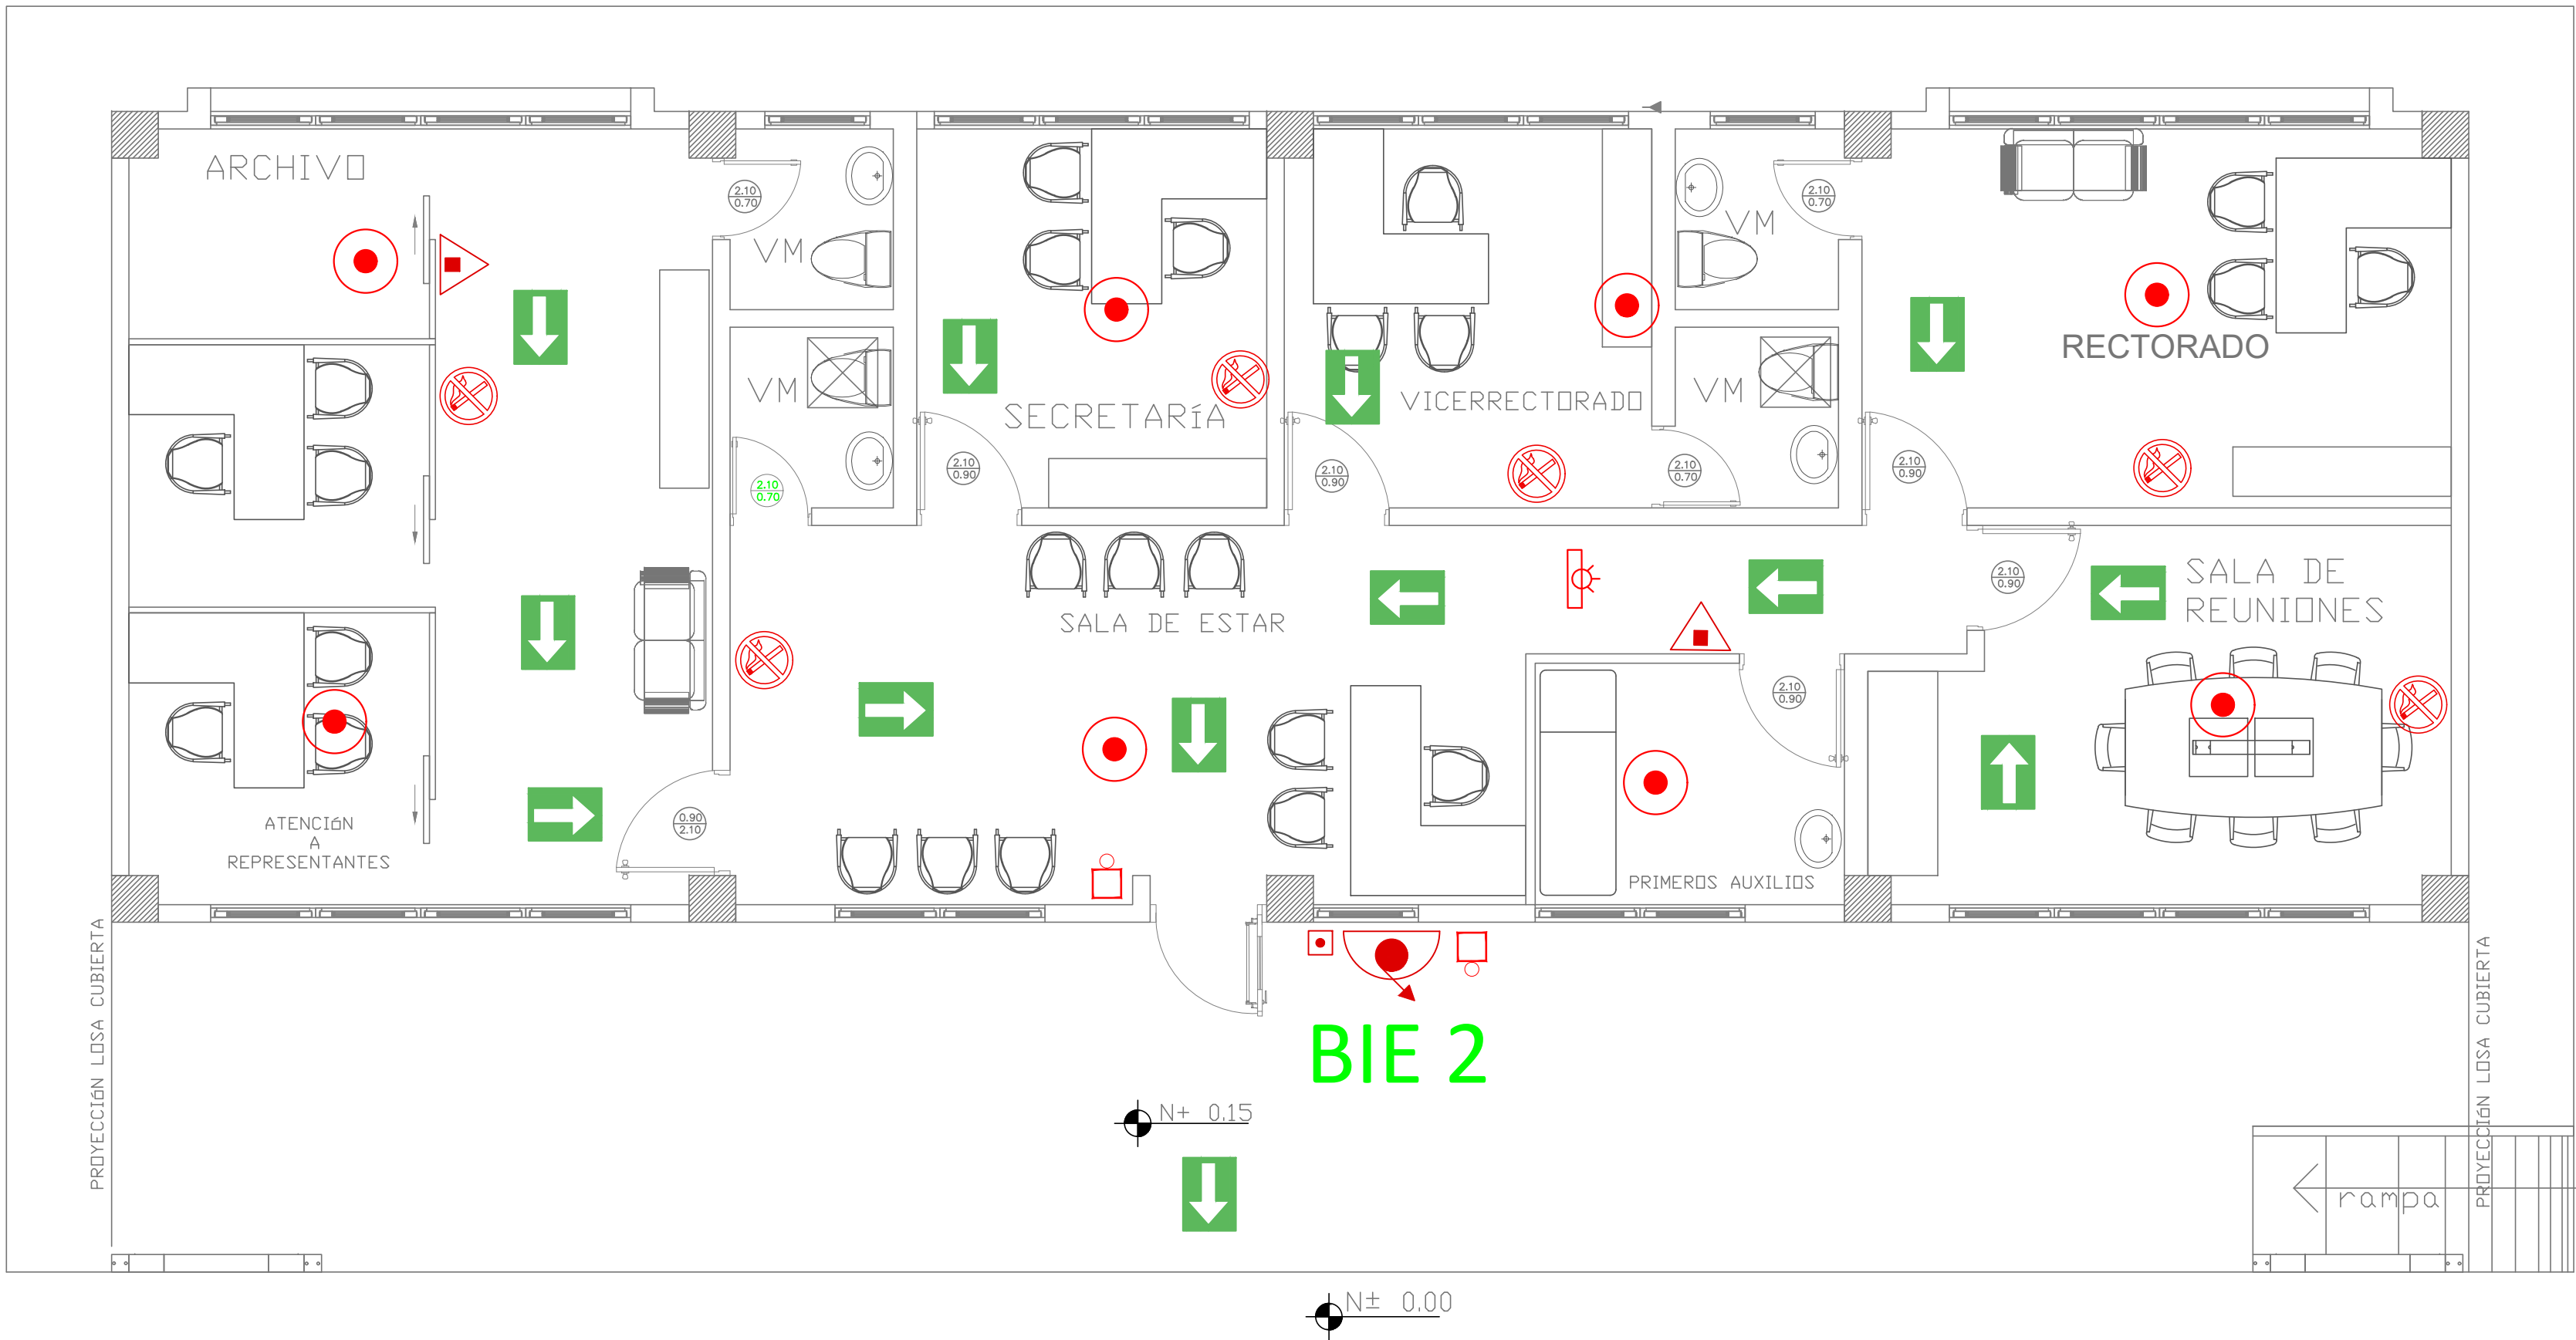

Simbología	
	Extintor portátil de polvo ABC (10kg)
	Extintor de anhídrido carbónico (CO2-10kg)
	Luminaria de emergencia (Lámpara Bifocal)
	Luz Estroboscópica
	Señalización con auto iluminación (Medios de evacuación)
	Boca de incendio equipada, pán 1 1/2"
	Difusor de sonido óptico acústico (Luz estroboscópica con sirena)
	Detector Humo óptico
	Detector temperatura
	Ruta de Evacuación
	Grupo de Presión 8 HP
	Prohibido Fumar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



RESPONSABLES:

ARQ. PABLO ESTEBAN OCHOA  
DIRECTOR DE PROYECTO  
SONDEOS, ESTRUCTURAS Y  
GEOTECNIA S.A. - ECUADOR  
SEG INGENIERIA - ECUADOR

HERNÁN ERAZO VILLACRESES  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
# BIRF-8542-SBCC-CF-2018-018

ING. RODRIGO SÁNCHEZ MIÑO  
CONSULTOR HIDROSANITARIO  
SENESCYT No. 1027-02-309773

ING. JORGE LUIS GÓMEZ  
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO  
MINEDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:



PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-018

" CONSULTORÍA PARA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  
Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 23  
DE JUNIO, UBICADA EN EL CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS "

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

CANTÓN:

BABA

PROVINCIA:

LOS RÍOS

CONTIENE:

BLOQUE PÁRVULOS Y ADMINISTRACIÓN:  
SISTEMA CONTRA INCENDIOS  
RUTA DE EVACUACIÓN

ESCALA:

1:50

FECHA:

20-12-2019

LÁMINA N.º

HS-ED-26

SELLOS MUNICIPALES: