INSPECCION *ING. ISMAEL ORTIZ*	COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO BOLIVAR	FECHA: *ABRIL 2020* *HOJA 3 DE 4*
DIBUJO: *ING. ISMAEL ORTIZ*	DEPARTAMENTO TECNICO	CANTON: GUARANDA PARROQUIA: GUANUJO LOCALIDAD: SURUPUGYO
REVISO: *CNEL EP BOL*	ANEXO 4.6 PLANO DE RED DE MEDIO VOLTAJE	
APROBO: *CNEL EP BOL*		LAMINA: 1/1

HOJA 3 DE 4

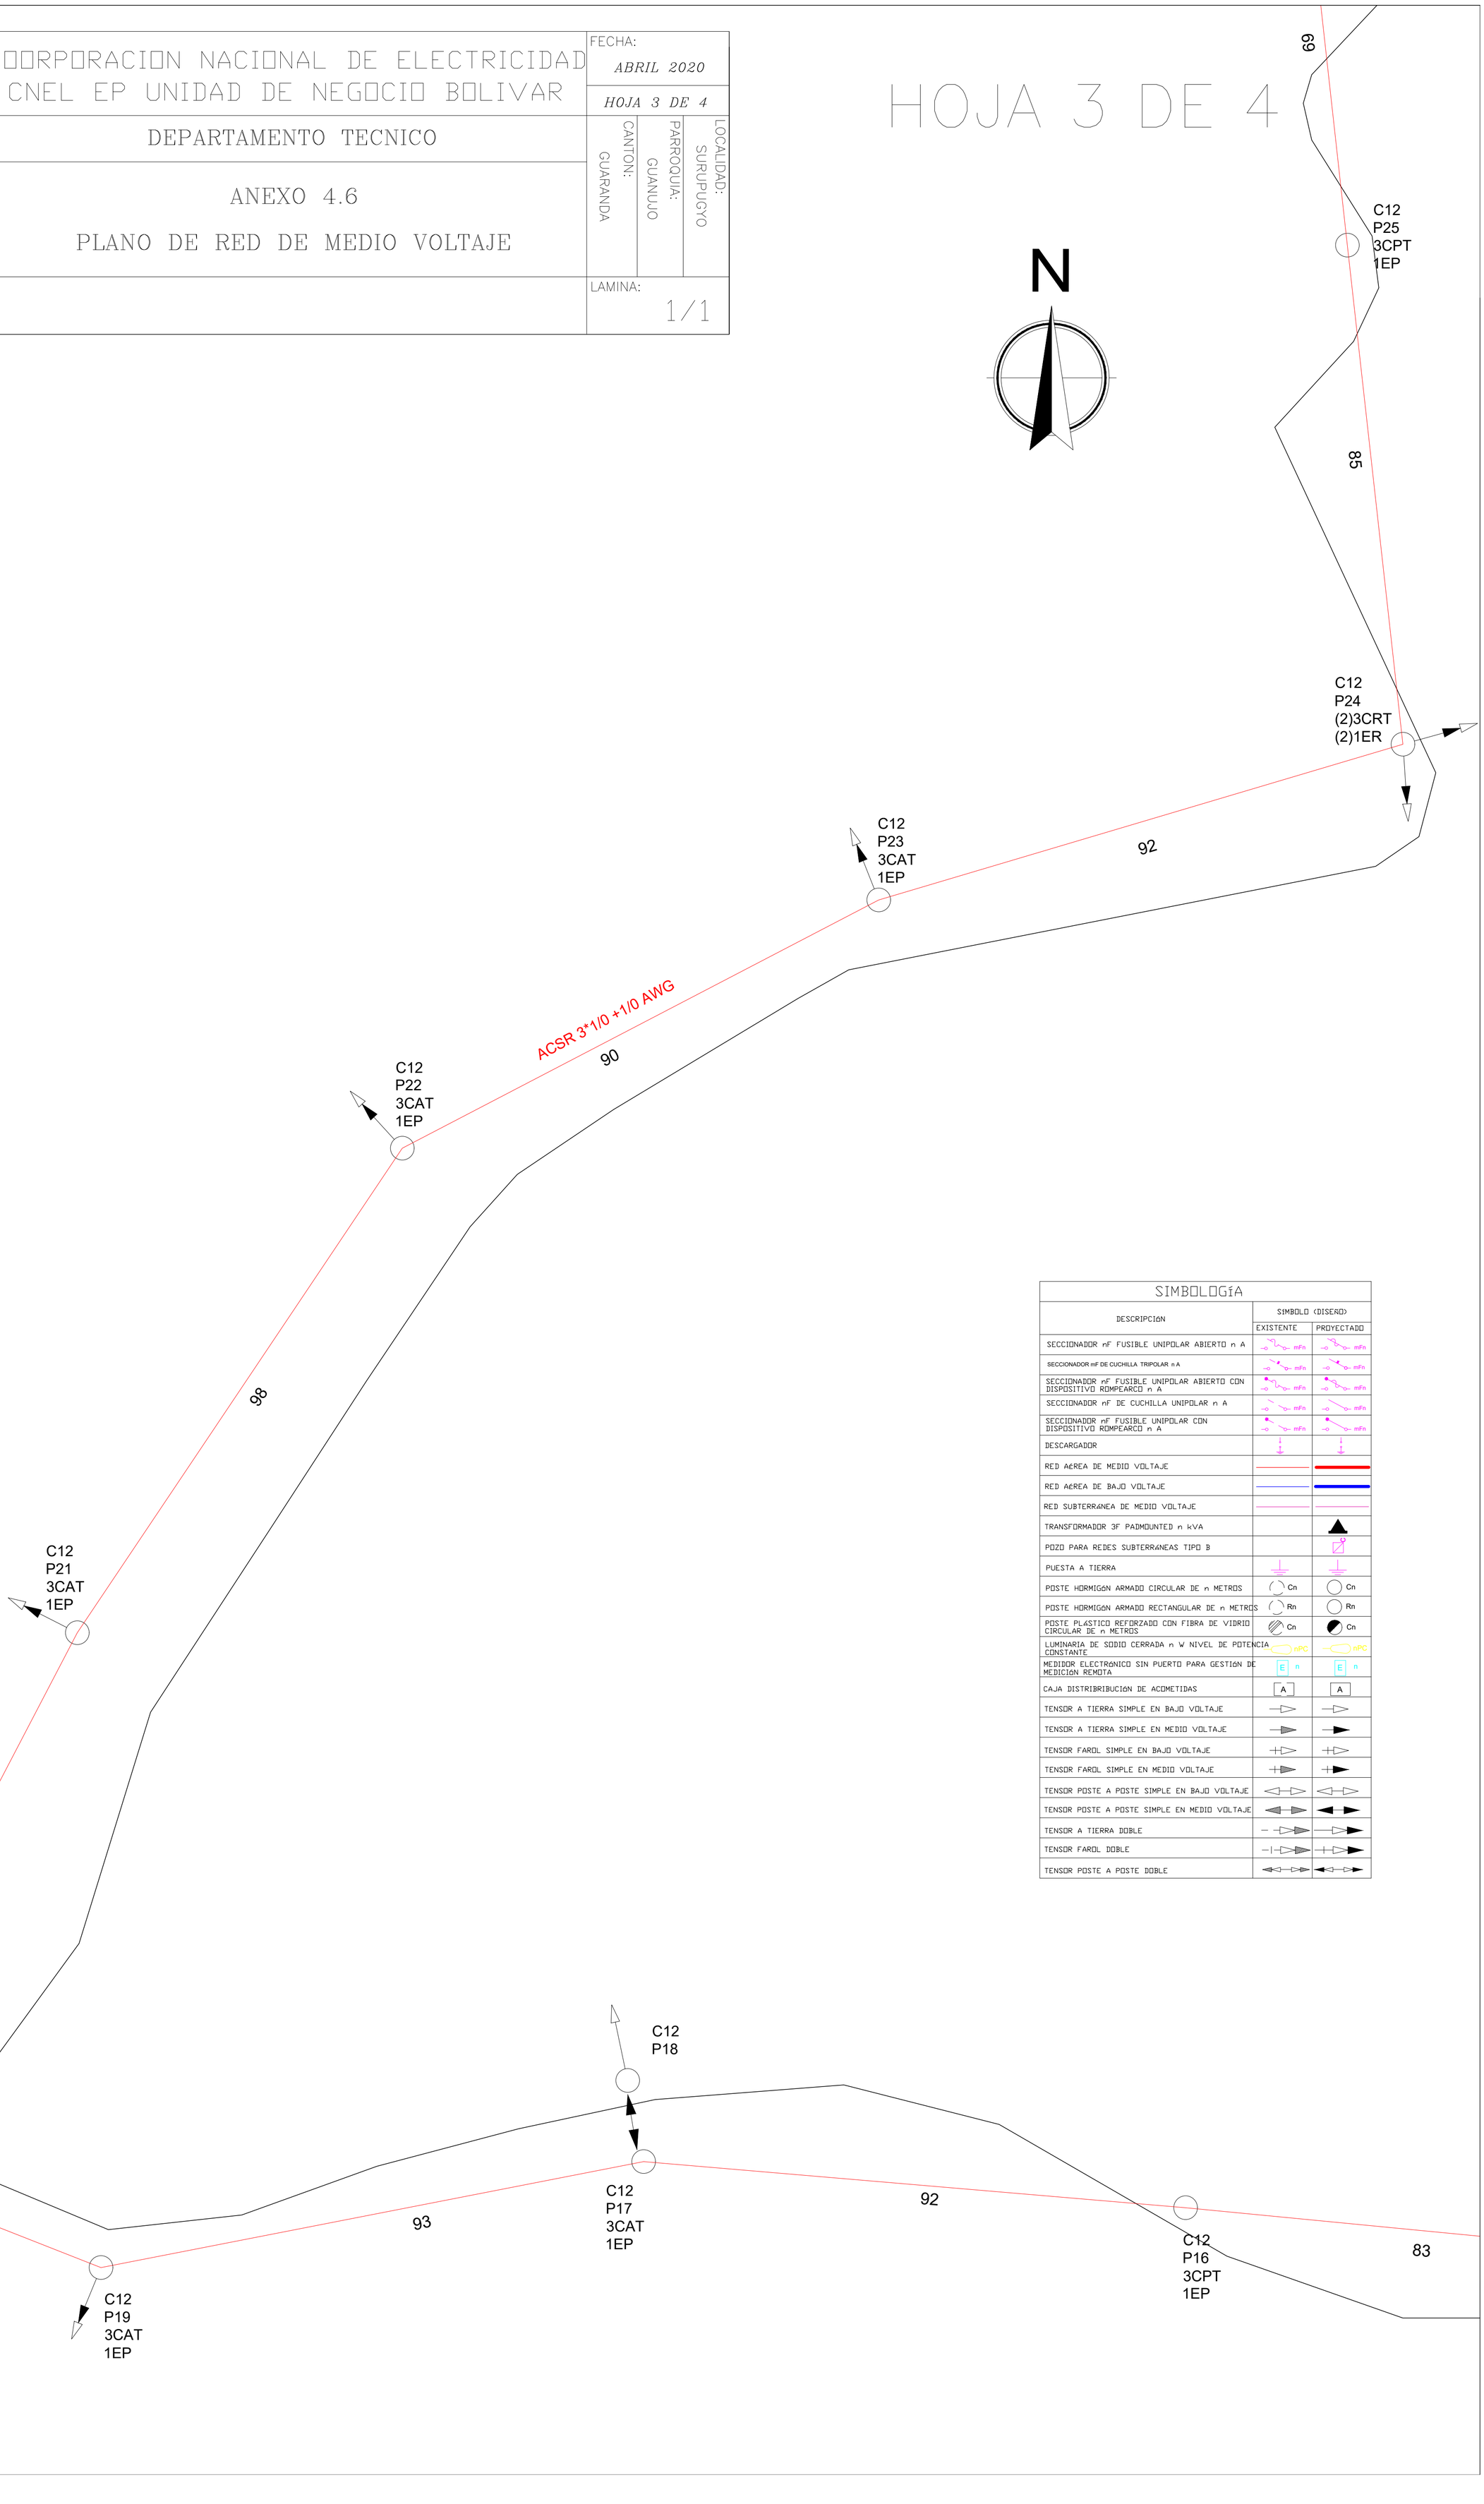

SIMBOLOGÍA		
DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO (DISEÑO)	
	EXISTENTE	PROYECTADO
SECCIONADOR nF FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO n A	mFn	mFn
SECCIONADOR mF DE CUCHILLA TRIPOLAR n A	mFn	mFn
SECCIONADOR nF FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO CON DISPOSITIVO ROMPEARCO n A	mFn	mFn
SECCIONADOR nF DE CUCHILLA UNIPOLAR n A	mFn	mFn
SECCIONADOR nF FUSIBLE UNIPOLAR CON DISPOSITIVO ROMPEARCO n A	mFn	mFn
DESCARGADOR		
RED AÉREA DE MEDIO VOLTAJE		
RED AÉREA DE BAJO VOLTAJE		
RED SUBTERRÁNEA DE MEDIO VOLTAJE		
TRANSFORMADOR 3F PADMOUNTED n kVA		
POZO PARA REDES SUBTERRÁNEAS TIPO B		
PUESTA A TIERRA		
POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE n METROS	Cn	Cn
POSTE HORMIGÓN ARMADO RECTANGULAR DE n METROS	Rn	Rn
POSTE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CIRCULAR DE n METROS	Cn	Cn
LUMINARIA DE SODIO CERRADA n W NIVEL DE POTENCIA CONSTANTE	nPC	nPC
MEDIDOR ELECTRÓNICO SIN PUERTO PARA GESTIÓN DE MEDICIÓN REMOTA	E n	E n
CAJA DISTRIBRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS	A	A
TENSOR A TIERRA SIMPLE EN BAJO VOLTAJE		
TENSOR A TIERRA SIMPLE EN MEDIO VOLTAJE		
TENSOR FAROL SIMPLE EN BAJO VOLTAJE		
TENSOR FAROL SIMPLE EN MEDIO VOLTAJE		
TENSOR POSTE A POSTE SIMPLE EN BAJO VOLTAJE		
TENSOR POSTE A POSTE SIMPLE EN MEDIO VOLTAJE		
TENSOR A TIERRA DOBLE		
TENSOR FAROL DOBLE		
TENSOR POSTE A POSTE DOBLE		