



CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

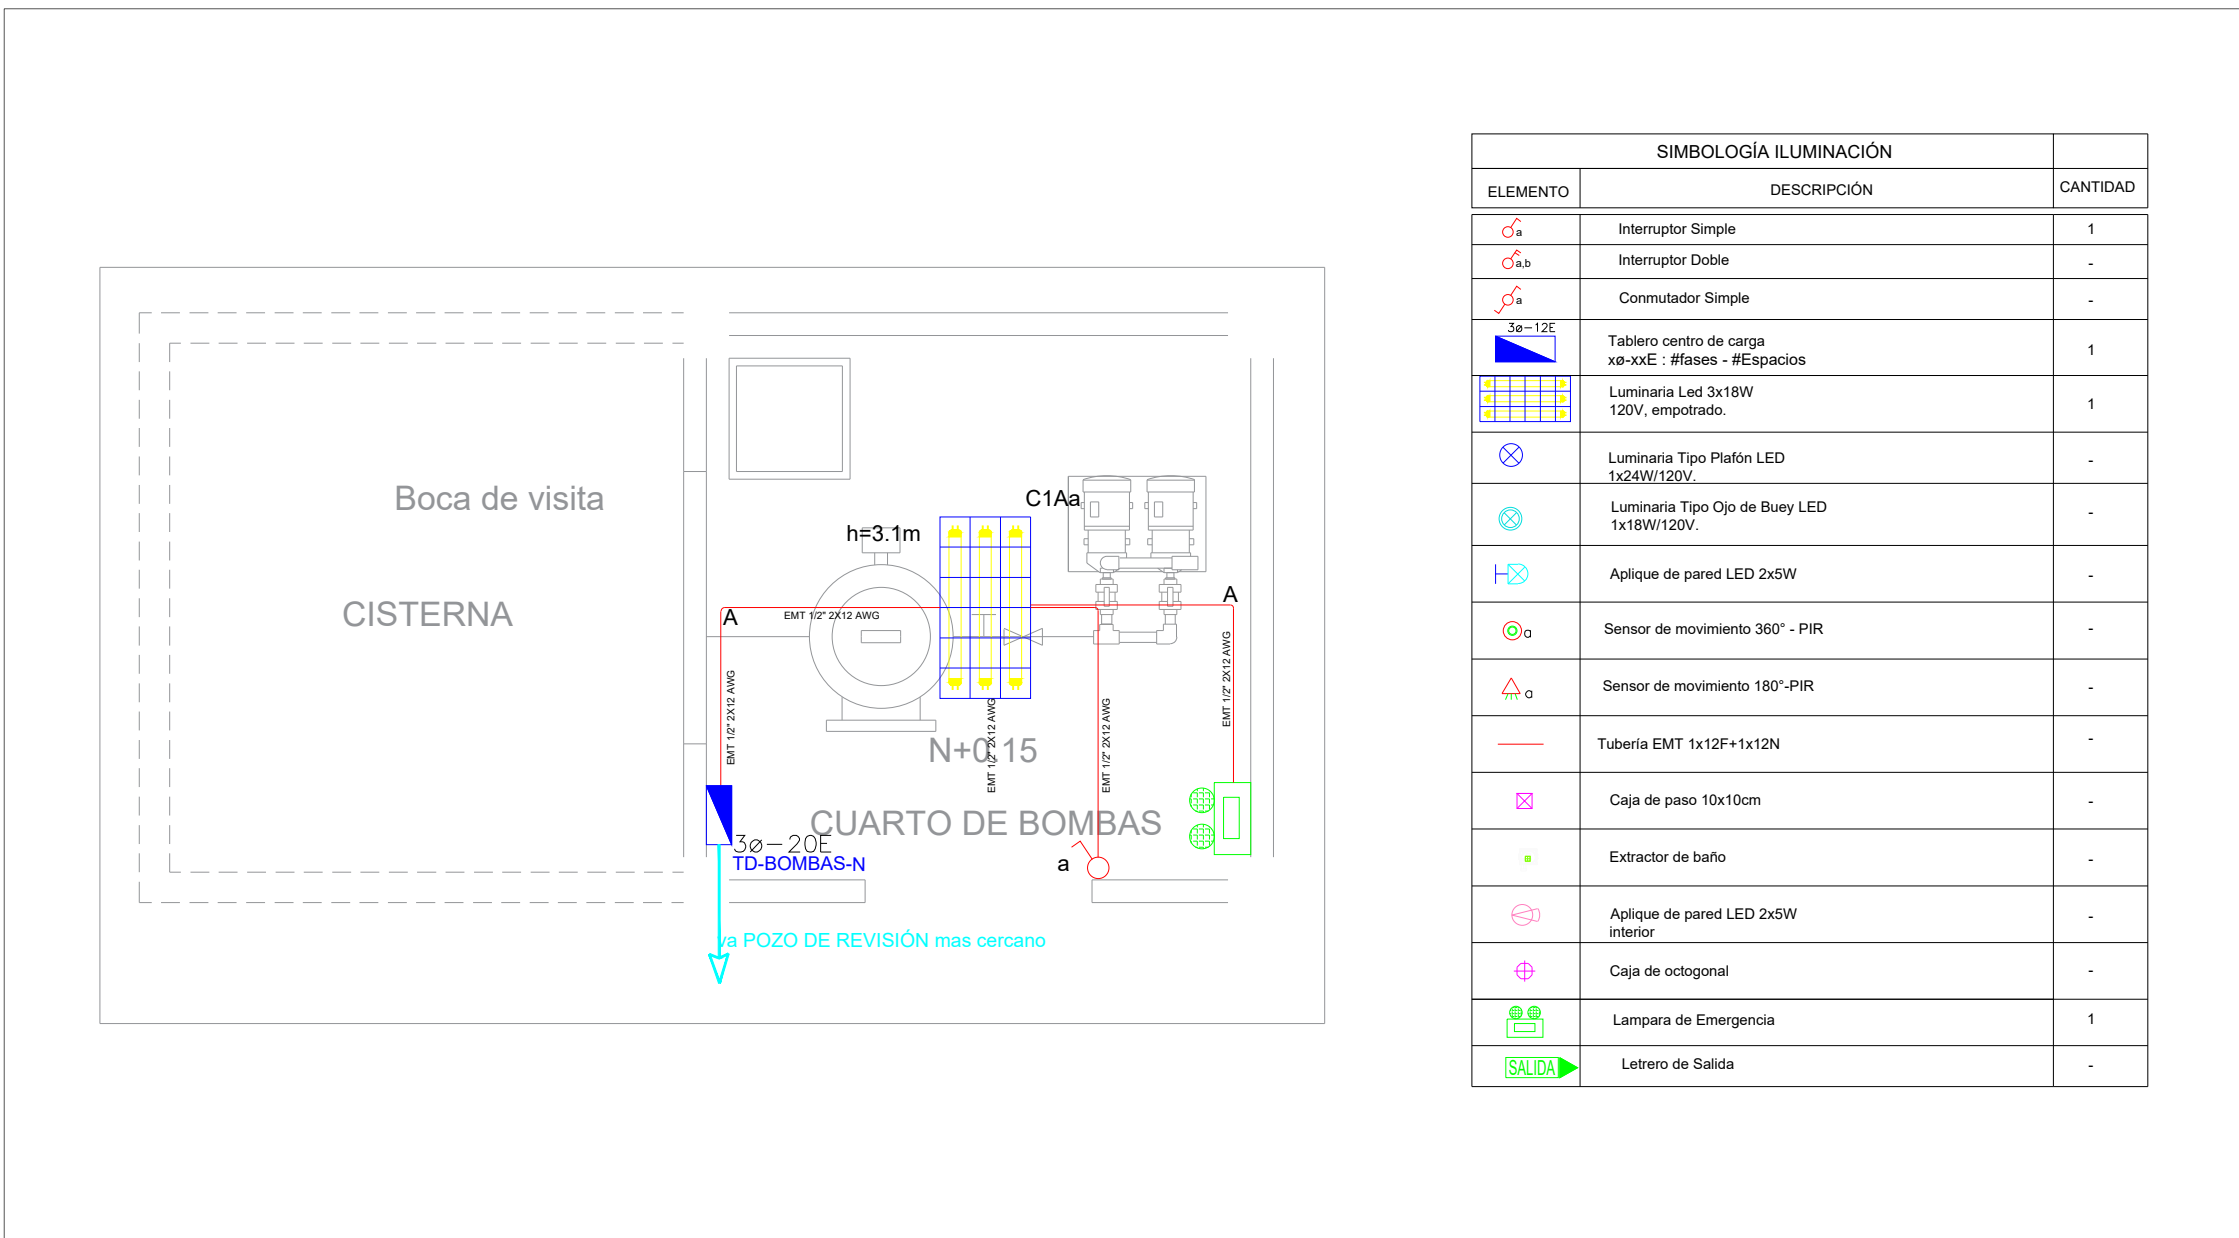

DEMANDA: 36 KVA
Tablero 3ø - 20 Espacios


TD-BOMB-N

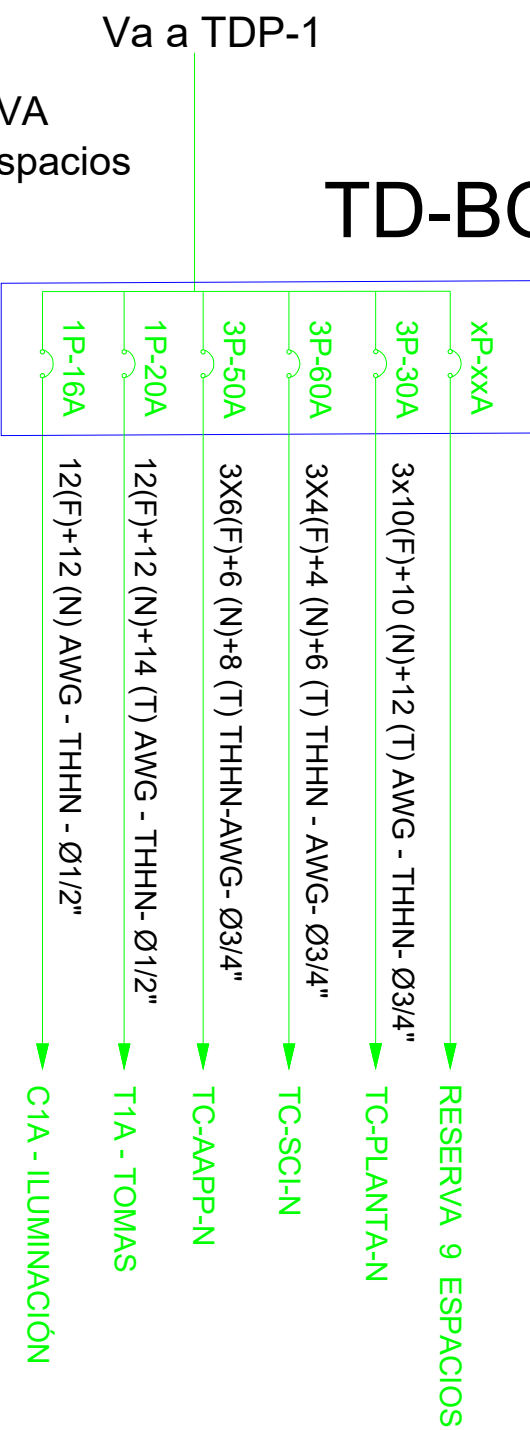

Va a TD-BOMB-N


DEMANDA: 4 KVA
Tablero 3ø

TC-PLANTA-N

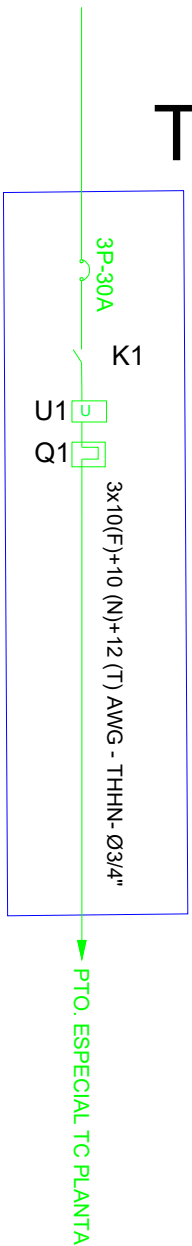

SIMBOLOGÍA TABLERO DE CONTROL	
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
	Contactor, 220V, AC3, 3F, 60Hz
	Relé de sobrecarga, regulación 30-36A
	Relé supervisor de voltaje, 110-250 V, ajustable del 75- 100 % V nominal

SISTEMA DE FUERZA

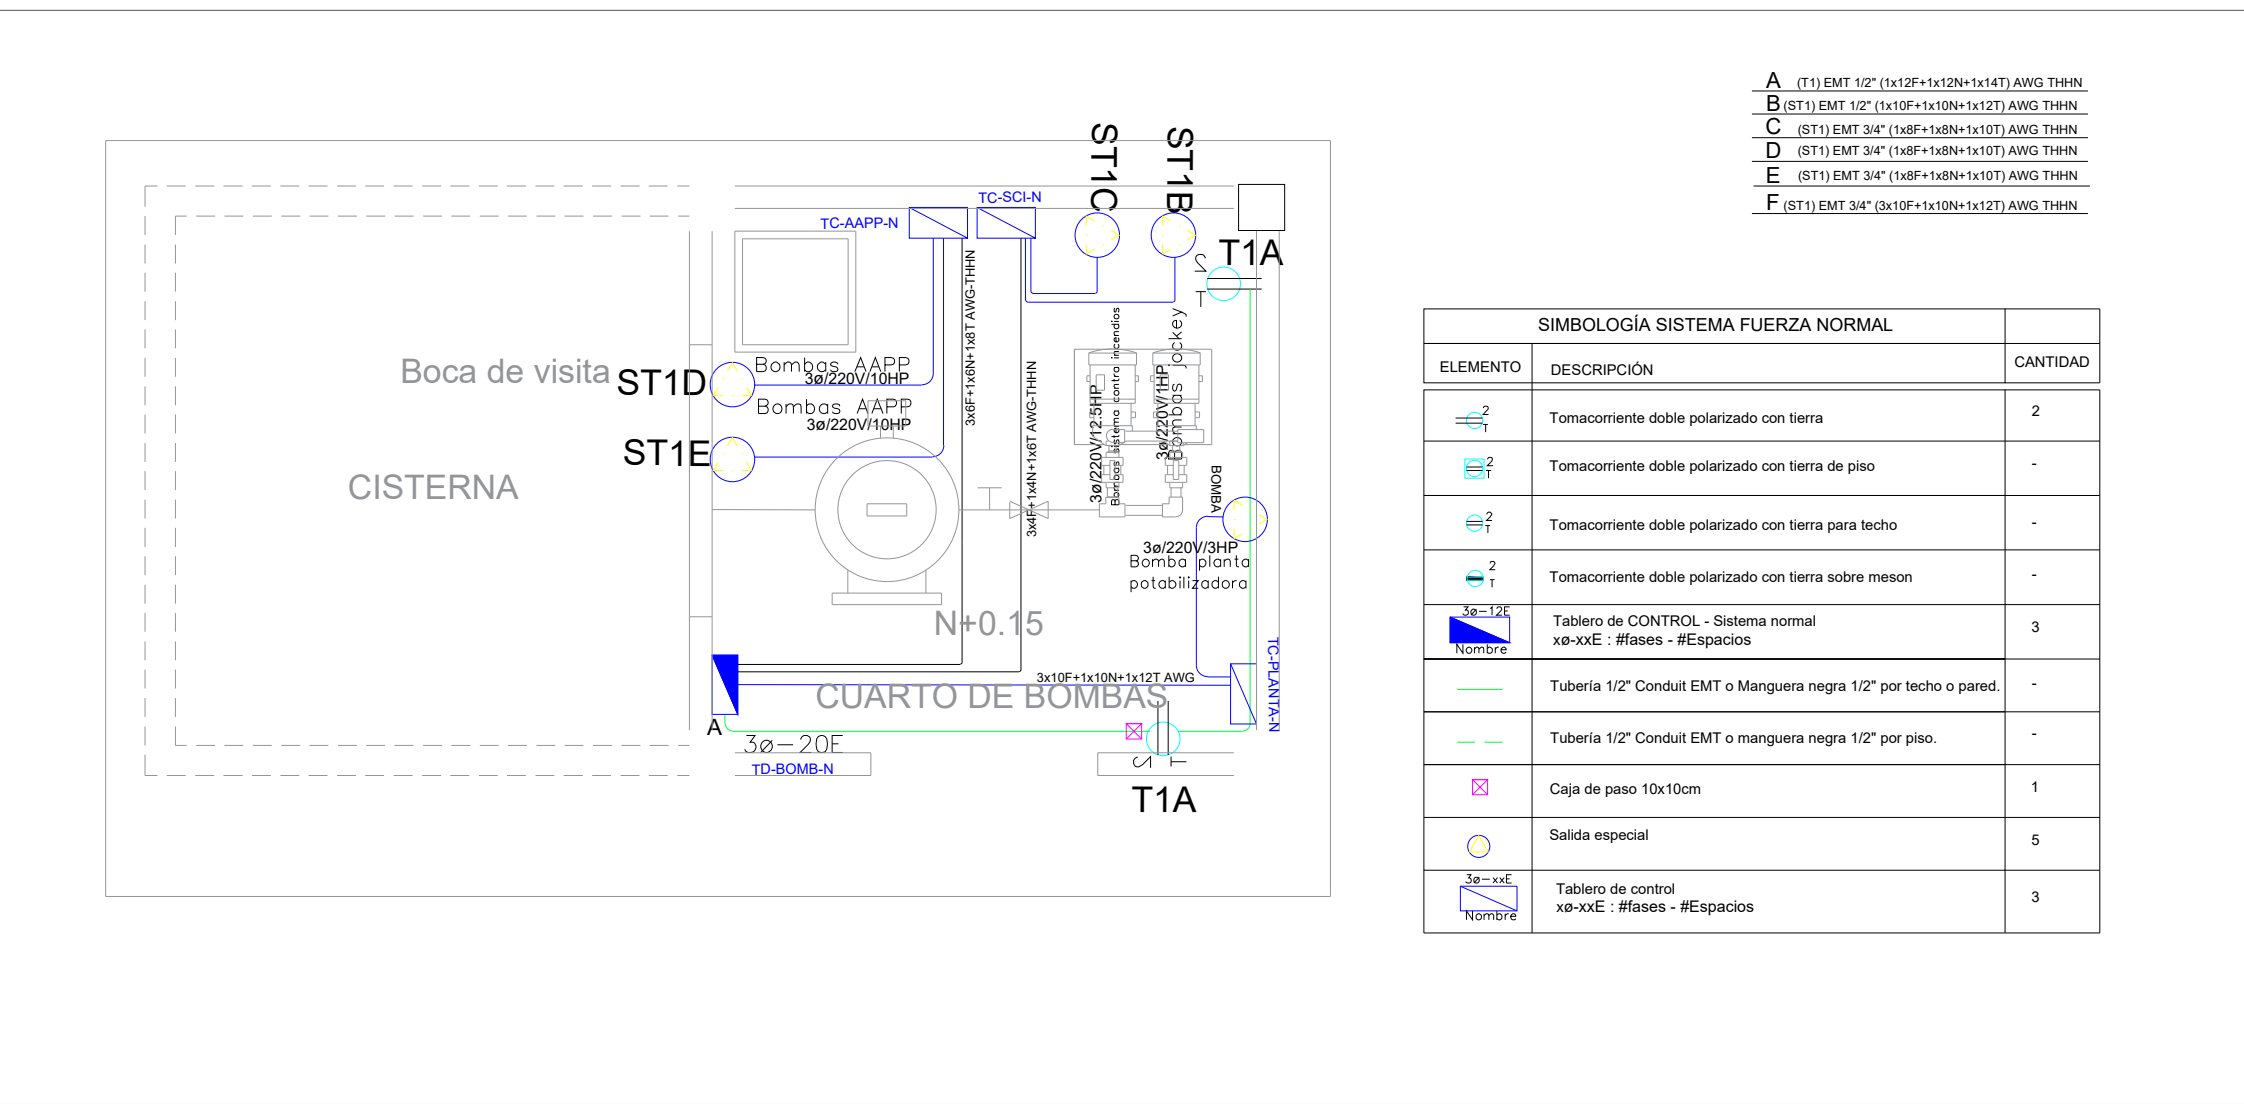

DEMANDA: 14 KVA
Tablero 3ø


TC-AAPP-N



Va a TD-BOMB-N

DEMANDA: 19 KVA
Tablero 3ø

TC-SCI-N

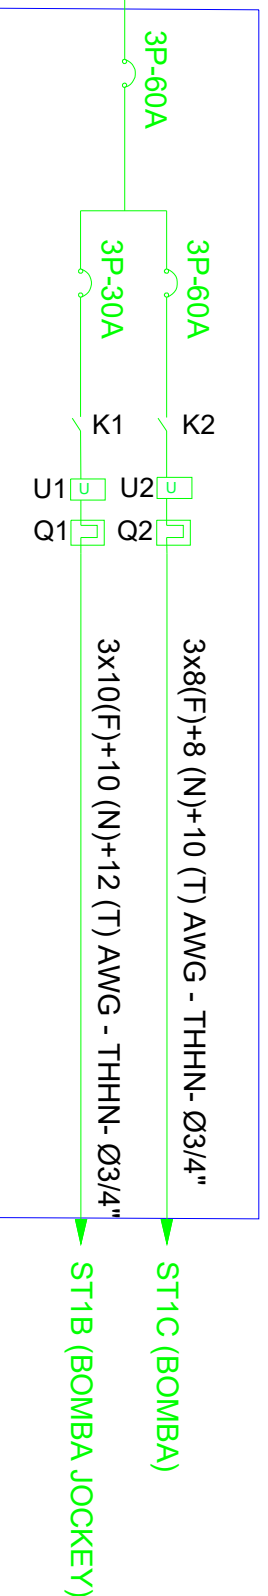

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



RESPONSABLES:

ARQ. CRISTINA ORTIZ
DIRECTORA DE PROYECTO
ECCOL CIA. LTDA.

ING. HERNÁN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-027

ING. CRISTINA MORENO PÉREZ
INGENIERA ELÉCTRICA
ECCOL CIA. LTDA.


ING. KLÉBER VINICIO ITAZ
ESPECIALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026

"CONSULTORIA DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE SURUPUCYU UBICADA EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR"

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:

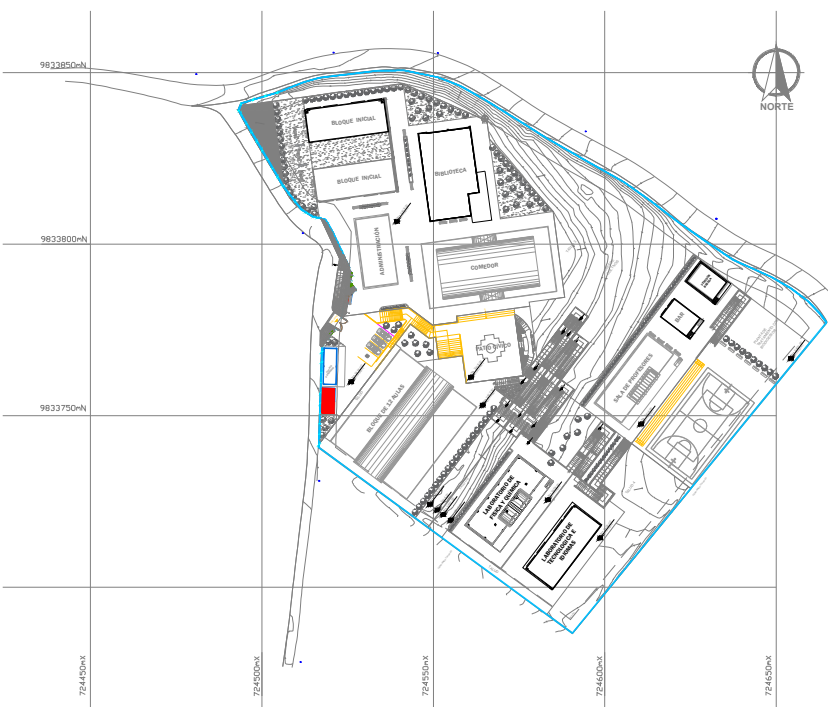

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE
SURUPUCYU

CANTÓN:

GUARANDA

PROVINCIA:

BOLÍVAR

CONTIENE:

CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
SISTEMA DE FUERZA

ESCALAS:

INDICADAS

FECHA:

Junio 2020

LAMINA Nº:

EL-20

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: