



## PLANTA BAJA

ESCALA 1:100

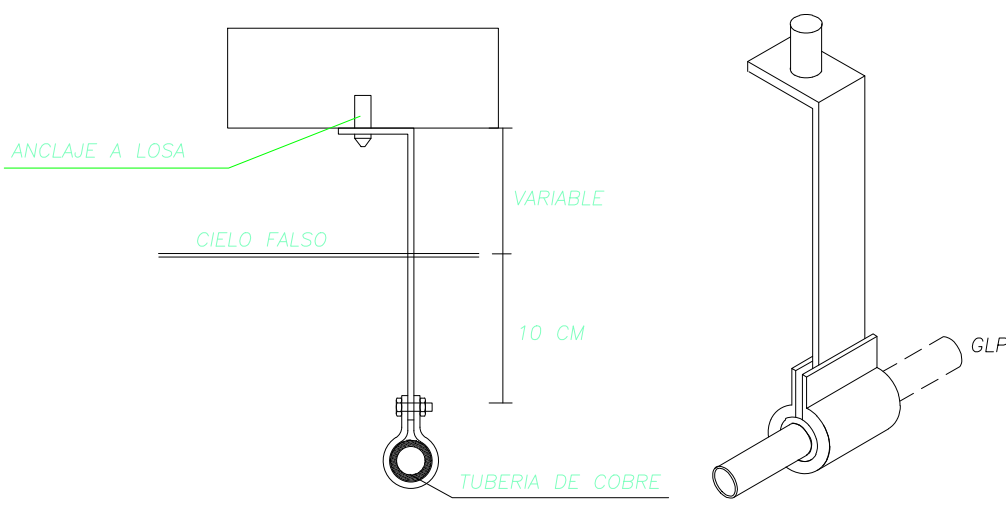

### DETALLE DE SOPORTE DE TUBERIAS

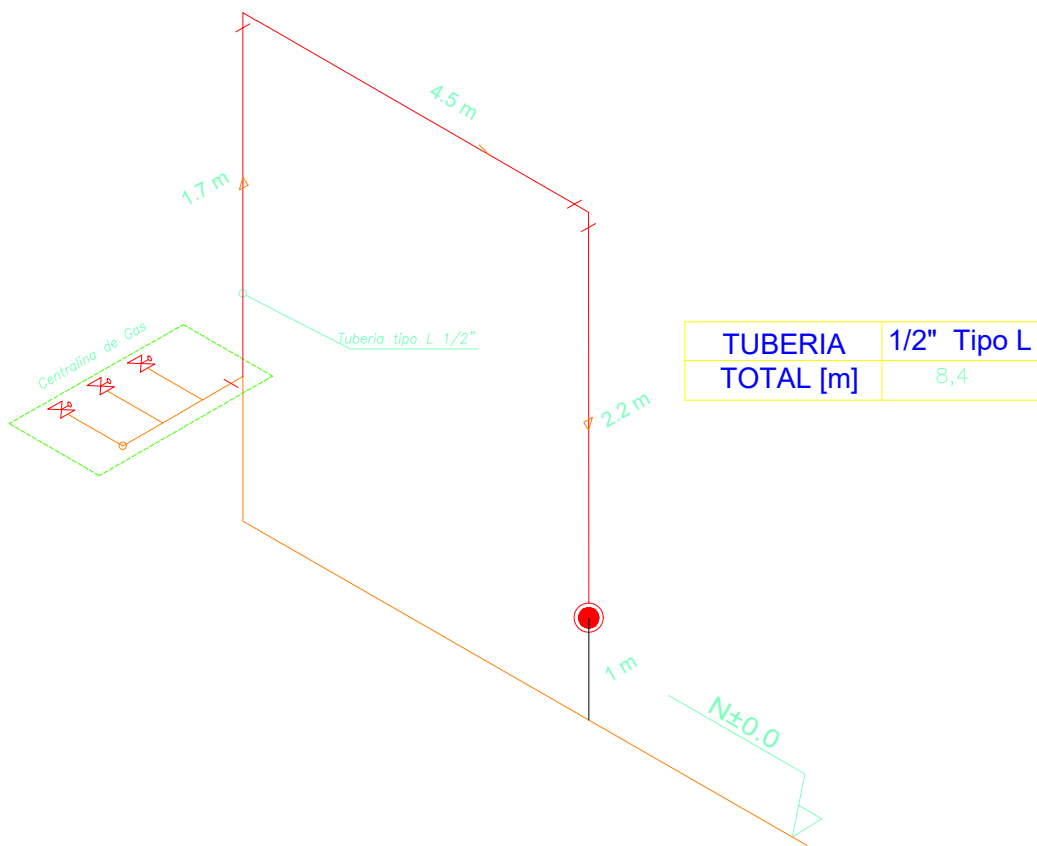

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD [U]
Tanque de GLP industrial de 45 kg	3
Valv. de bola de 1/2" de A. Inoxidable	3
Valv. de bola de 1" de A. Inoxidable	2
Valv. de sobreflujo de 1", o olivio	1
Valv. de corte automático de 1"	1
Regulador de presión de primera etapa	1
Regulador de presión de segunda etapa	1
Manifold de distribución para GLP, 3 entradas	1
Manómetro de alta presión de 0-200 psi	1
Manómetro de baja presión de 0-60 psi	1
Manguera flexible de 1/2" para GLP	3

SIMBOLOGIA SISTEMA DE GLP Y COCINA	
SÍMBOLO	DESCRIPCION
	Tubería de cobre Tipo L
	Válvula de bola tipo manopla
	Válvula de bola de 1/4" de vuelta
	Válvula Sobre Flujo
	Válvula Corte Automático
	Cilindro GLP 45 Kg
	Válvula de Regulación 2da. Etapa
	Válvula de Regulación Tra. Etapa
	Medidor de Gas
	Punto de Gas
	Manómetro
	Extractor de aceites para cocina
	Ducto de extracción

RESPONSABLES:

  
ARQ. CRISTINA ORTIZ  
DIRECTORA DEL PROYECTO  
ECCOL CIA. LTDA.

ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026

*[Signature]*

ING. EDISON SUNTAXI LOACHAMIN  
INGENIERO MECÁNICO  
ECCOL CIA. LTDA.

ING. DANILO ESTEVEZ ESPINOSA  
ESPECIALISTA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO:

**BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026**

**"CONSULTORÍA DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE SURUPUCYU, UBICADA EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR"**

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:



UNIDAD EDUCATIVA:

**UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE  
SURUPUCYU**

CANTON:

## GUARANDA

PROVINCIA:

# BOLIVAR

CONTIENE:

COMEDOR - SALÓN DE USO MÚLTIPLE  
RED DE GLP

ESCALAS:

INDICADAS

FECHA:

JUNIO 2020

LAMINA N°:

MC-10

SELOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: