









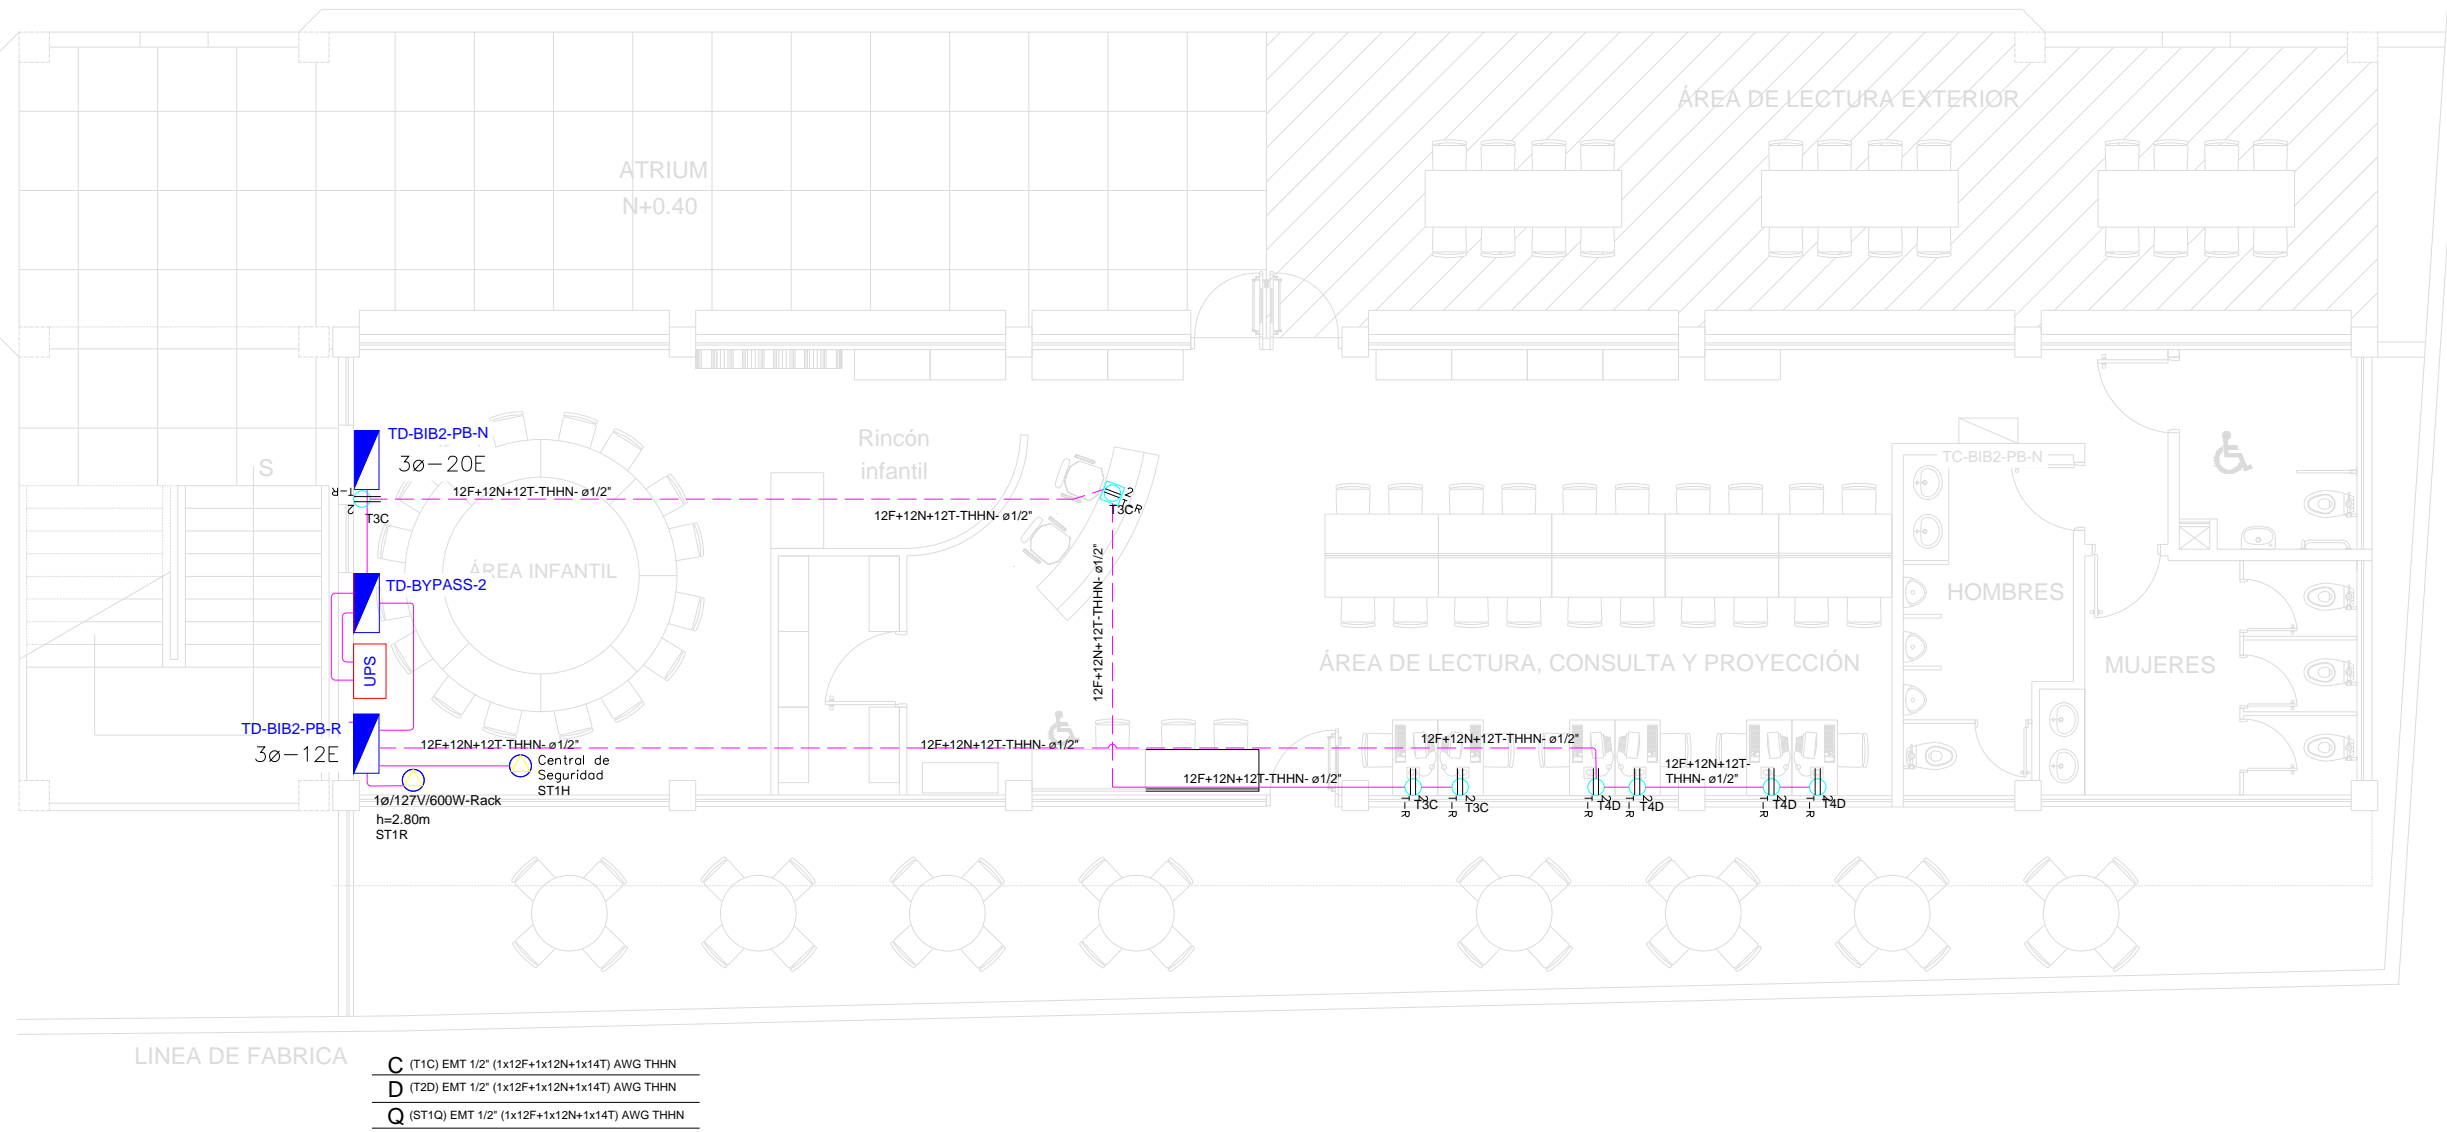


# BIBLIOTECA PLANTA BAJA

## SISTEMA DE FUERZA REGULADO



SIMBOLOGÍA SISTEMA FUERZA NORMAL		CANTIDAD
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	
	Tornacamente doble polarizado con tierra	7
	Tornacamente doble polarizado con tierra de piso	1
	Tornacamente doble polarizado con tierra para techo	-
	Tornacamente doble polarizado con tierra sobre mason	-
	Tablero centro de carga - Sistema normal vo-x0E - #fases - #Episodios	-
	Tubería 1/2" Conduit EMT o Manguera negra 1/2" por techo o pared.	-
	Tubería 1/2" Conduit EMT o manguera negra 1/2" por piso.	-
	Caja de piso 10x10cm	-
	Salida especial	2

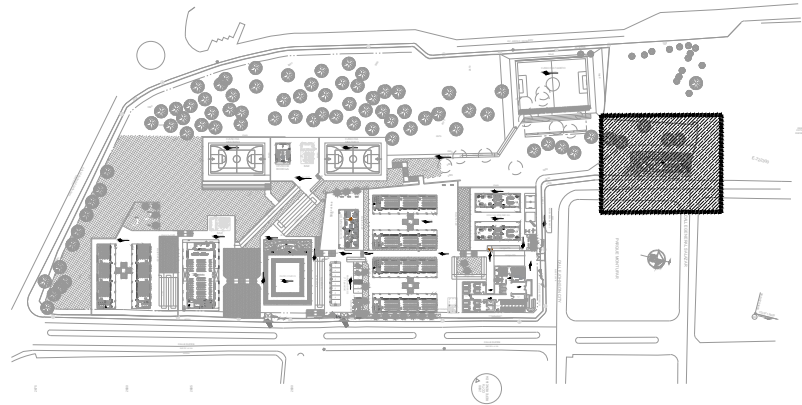

PROYECTO: BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032

"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL POLO LIBO CHÁVEZ, UBICADA EN EL CANTÓN GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR."

UNIDAD EDUCATIVA: **UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL POLIBIO CHÁVEZ**

CANTÓN:	PROVINCIA:
GUARANDA	BO LÍ V A R

CONTIENE:

BIBLIOTECA  
PLANTA BAJA  
SISTEMA DE FUERZA REGULADO

ESCALA:	FECHA:	LÁMINA:
1:100	AGOSTO 2020	EL-27

SELLOS MUNICIPALES

