





SIMBOLOGÍA		
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Malta de puesta a tierra 10x5m	4
	Punto de suelda exotermica	32
	Pararrayo ionizante, radio de cobertura mínimo de 60m, en mástil de 5-10 m	2
	Pozo de registro de sistema de PAT de, 0,4x0,4x0,4m	5
	Conductor de Cu desnudo #2/0	232
	Vía chispas	2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



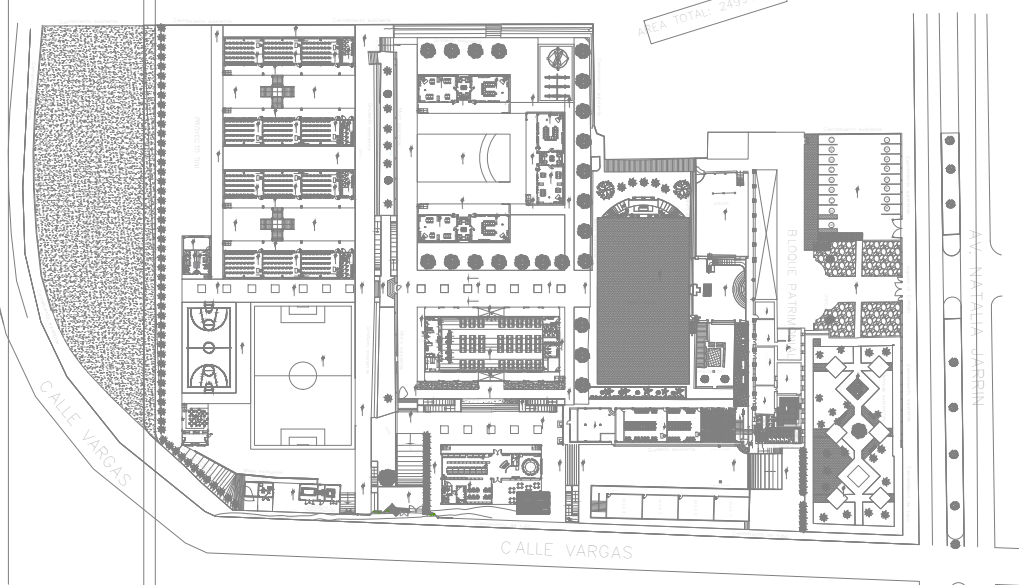
RESPONSABLES:

ELABORADO: ING. VINICIO ITAZ  
ANALISTA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO: ARQ. ALEJANDRA LARREA  
GERENTE  
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REVISADO: ARQ. MAURICIO NIETO  
ANALISTA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO:  
"ESTUDIOS DE INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN, UBICADA EN EL CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA"

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:  


UNIDAD EDUCATIVA:  
UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN

CANTON:  
CAYAMBE

PROVINCIA:  
PICHINCHA

CONTIENE:  
SISTEMA DE PUESTA TIERRA Y PARARRAYOS  
IMPLANTACIÓN

ESCALAS:  
INDICADAS

FECHA:  
SEPTIEMBRE-2020

LAMINA N°:  
EL-33a

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: