


PZ-ELT-18

PZ

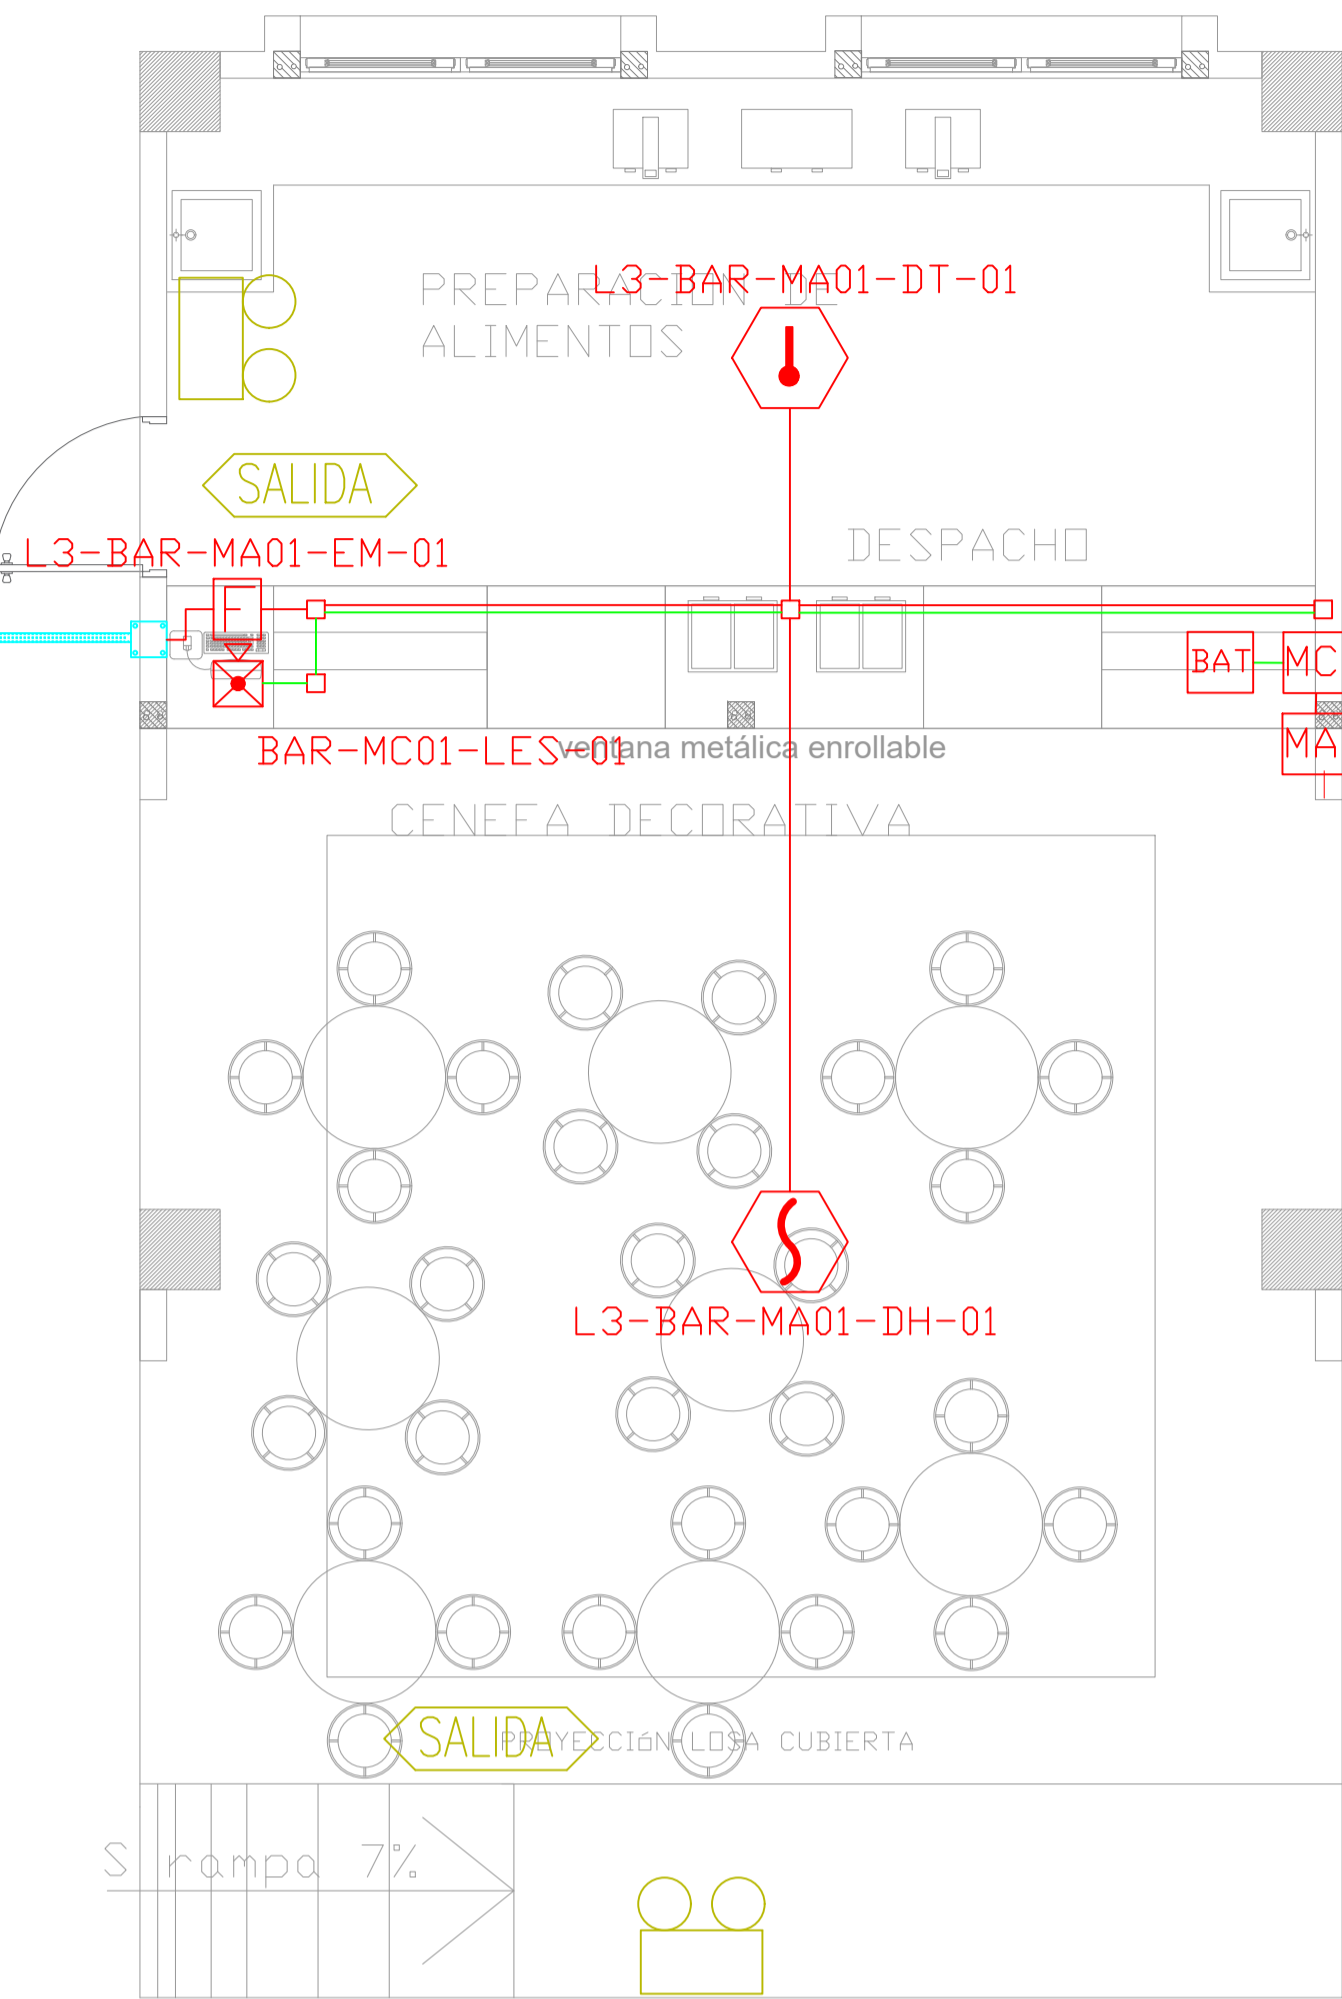


ESCALA 1:50

BAR PLANTA BAJA


CANTIDAD	UNIDADES	SIMBOLOGÍA	
01	UNIDAD		Detector de Humo
01	UNIDAD		Detector de Temperatura
01	UNIDAD		Estación Manual
01	UNIDAD		Luz Estroboscópica con Sirena
01	UNIDAD		Módulo de Aislamiento
01	UNIDAD		Módulo de Control
--	UNIDAD		Módulo de Monitoreo
01	UNIDAD		Sistema Auxiliar alimentación 24Vdc
01	UNIDAD		Pozo de mano
--	METRO		Bandeja metálica por piso
--	METRO		Bandeja metálica por tumbado
--	UNIDAD		Central del Sistema de Incendios
41.62m	Cable		Cable 2 x 16 AWG Antiflama en Tubería 1/2" para Lazo de Comunicación
16.45m	Tubería		Cable 2 x 16 AWG Antiflama en Tubería 1/2" para Alimentación de Luces Estroboscópicas
02	UNIDAD		Letrero de Señalización de Salida
02	UNIDAD		Lámpara de Emergencia
--	UNIDAD		Modulo de monitor inteligente
--	UNIDAD		Detector de gas metano CH4

LX-BIB-MA01-DH-05	Número de Equipo dentro del Bloque
	Tipo de Equipo
	Código del Módulo de Aislamiento del Bloque
	Nombre del Bloque
	Número de Lazo de Comunicación


DETALLE PARA MONTAJE DE LOS DETECTORES EN TECHO FALSO

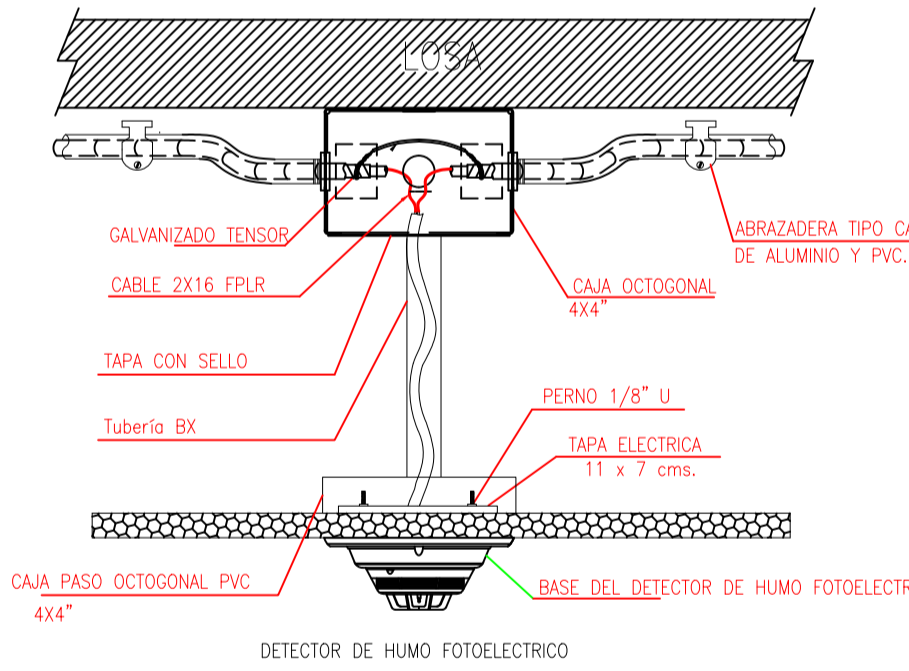

DETALLE PARA MONTAJE DE LAS ESTACIONES MANUALES Y DE LAS LUCES ESTROBOSCÓPICAS CON SU MÓDULO DE CONTROL

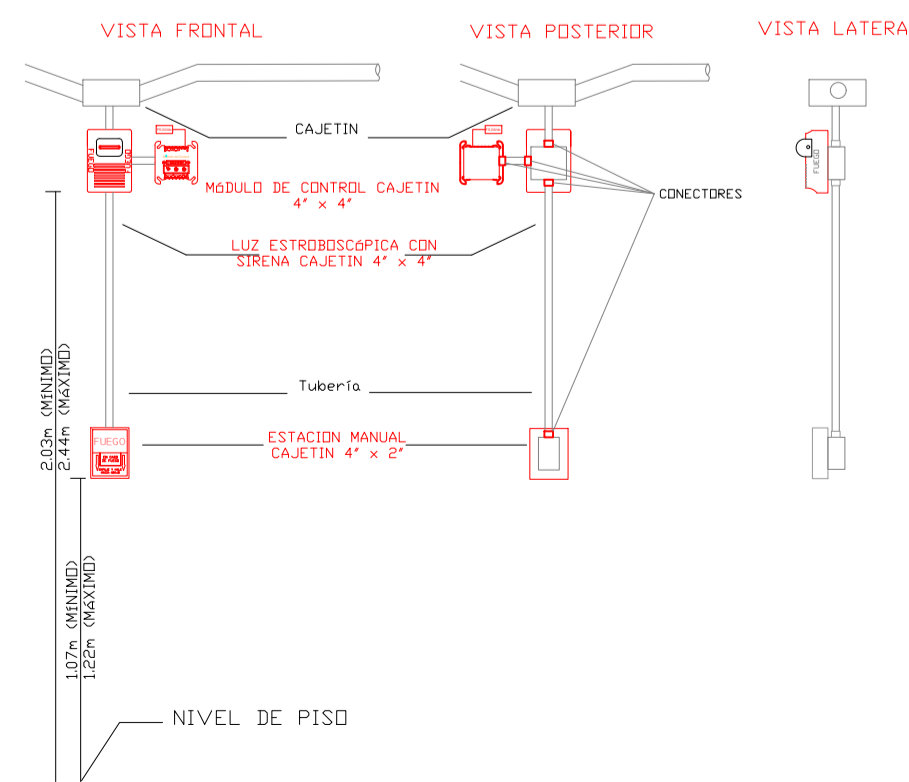

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

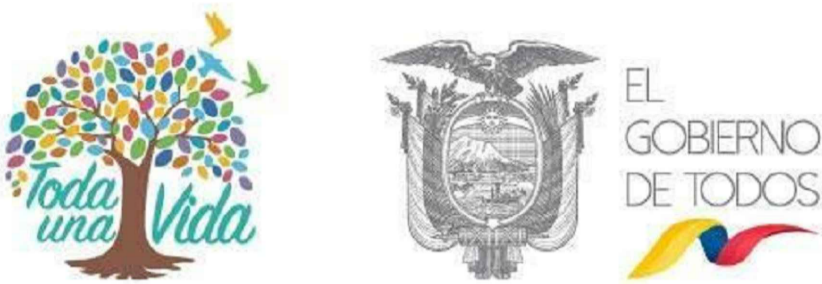

RESPONSABLES:

ING. ALEXIS VELASTEGUÍ
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


ARQ. MAURICIO NIETO
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ARQ. ALEJANDRA LARREA
GERENTE
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:

"ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN, UBICADA EN EL CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA.

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:

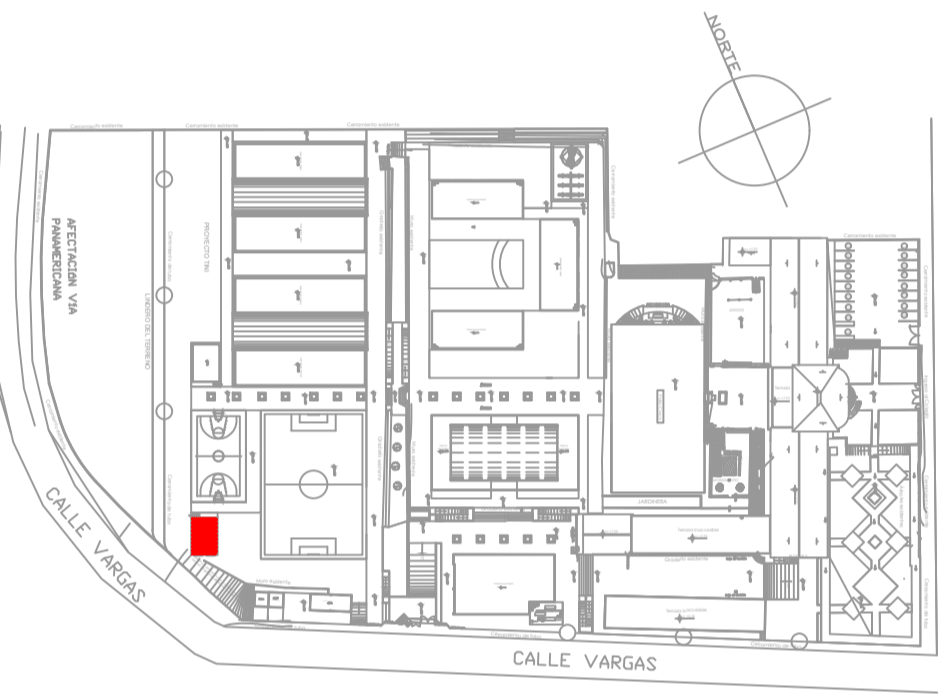

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN

CANTON: CAYAMBE

PROVINCIA: PICHINCHA

CONTIENE:

BAR

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

ESCALAS: INDICADAS

FECHA: NOVIEMBRE 2020

LAMINA N°: ELT-SDI-12

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN:

