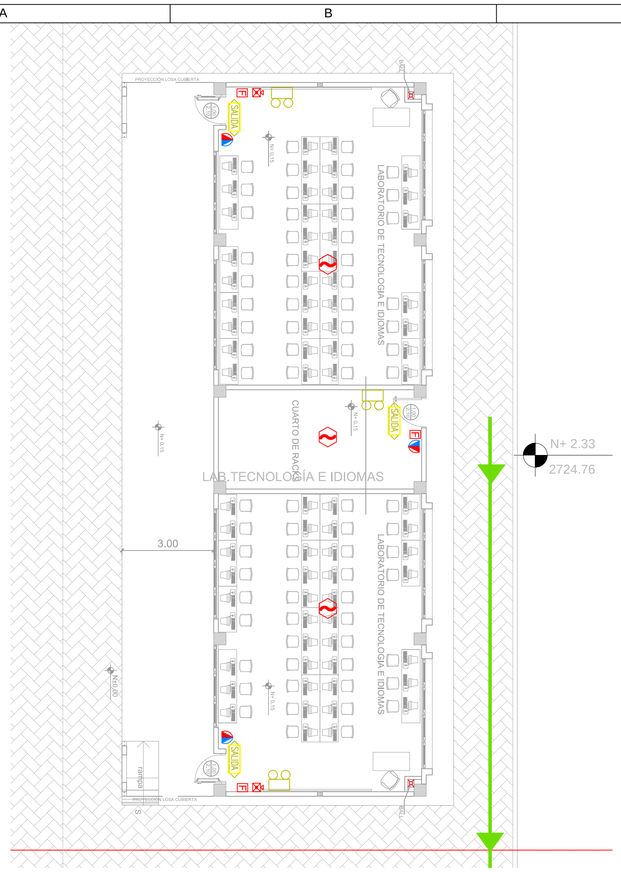

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS BLOQUE DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA

ESC 1:100

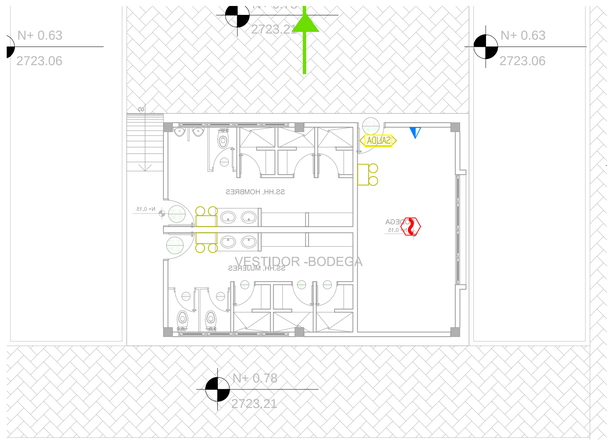

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS BLOQUE DE VESTIDORES

ESC 1:100

SIMBOLOGIA: SISTEMA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		SIMBOLOGIA: SISTEMA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
	GABINETE CONTROL INT. – MAN 15 m Y 30m.		MONTANTE DE AGUA (CONTRA INCENDIOS)
	RAMAL DE ABASTECIMIENTO DE GABINETE H.N.		DETECTOR DE TEMPERATURA
	RUTA DE EVACUACIÓN		DETECTOR DE HUMO
	VALVULA SIAMESA 2 1/2" * 2 1/2" * 3"		LUZ ESTROBOSCÓPICA CON SIRENA
	EXTINTOR PQS TIPO ABC 10 Lbs.		ESTACIÓN MANUAL
	EXTINTOR CO2 10 Lbs		LÁMPARA DE EMERGENCIA
	EXTINTOR TIPO K	SALIDA	LETRERO SEÑALIZACIÓN DDE SALIDA

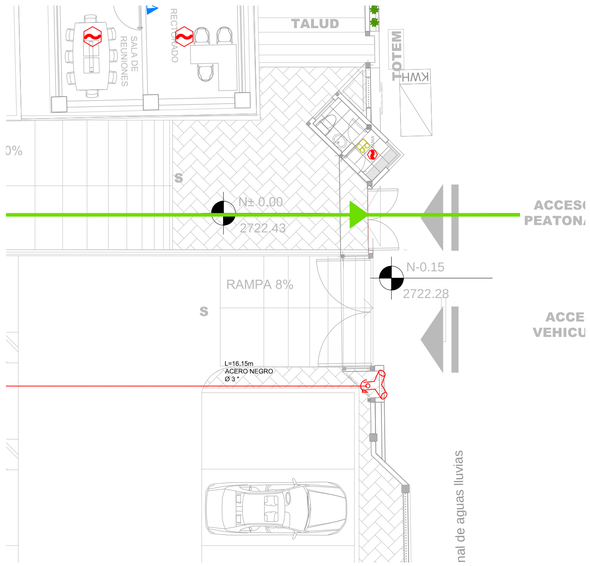

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS BLOQUE GARITA Y TOMA SIAMESA

ESC 1:100

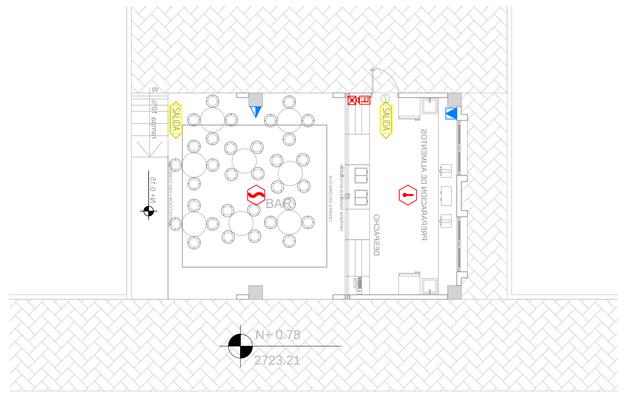

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS BLOQUE DE BAR

ESC 1:100

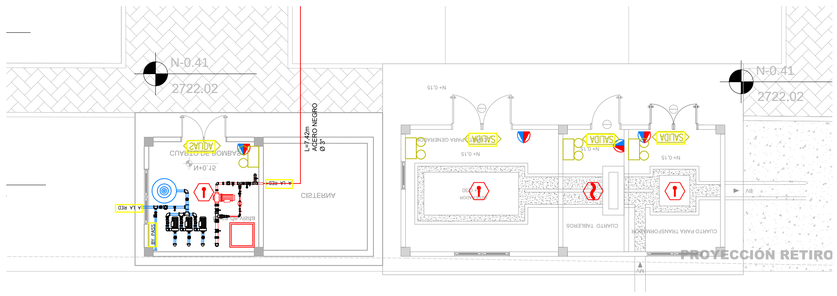

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS Y CUARTO DE MÁQUINAS

ESC 1:100

MINEDUC | REPOTENCIACIÓN | MALCHINGUI

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EL GOBIERNO DE TODOS

RESPONSABLES:

ELABORADO: ING. JORGE GÓMEZ
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REVISADO: ARQ. FERNANDA PAREDES
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO: ARQ.ALEJANDRA LARREA
GERENTE
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:

"ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, UBICADA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:

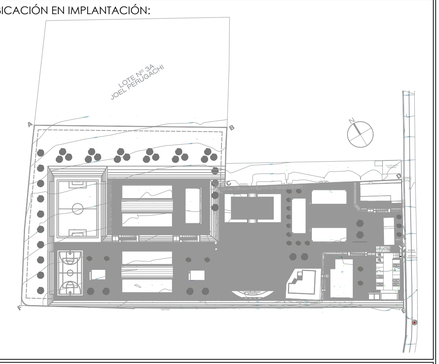

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ

CANTON: **PEDRO MONCAYO**

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CONTIENE:

SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE BLOQUE DE VESTIDORES, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, GARITA, BAR, CUARTO DE BOMBAS, CUARTO DE MÁQUINAS Y TOMA SIAMESA

ESCALAS:	FECHA:	LAMINA Nº:
INDICADAS	SEPTIEMBRE -2020	EE-06

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: