



PLANTA ALTA BLOQUE SALA DE PROFESORES

PLANTA ALTA BLOQUE DE 12 AULAS

PLANTA ALTA ADMINISTRACIÓN

SIMBOLOGIA: SISTEMA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
	GABINETE CONTROL INT. – MAN 15 m Y 30m.
	RAMAL DE ABASTECIMIENTO DE GABINETE H.N.
	RED HIDRAULICA ACERO NEGRO SIN COSTURA
	VALVULA SIAMESA 2 1/2" * 2 1/2" * 3"
	EXTINTOR PQS TIPO ABC 10 Lbs.
	EXTINTOR CO2 10 Lbs
	EXTINTOR TIPO K
	MONTANTE DE AGUA (CONTRA INCENDIOS)

1. Los Bies (Boca de Incendios Equipada) serán de 50GPM.
2. La conexión a cada BIES será con una tubería de 1 1/2" de diámetro de Hierro Negro de Cedula 40 sin costura.
3. Las uniones y accesorios acoplados a la tubería serán roscados y ranurados según el diámetro.
4. La red hídrica a instalarse será de Hierro Negro sin costura, Pmax de trabajo 150PSI, ASTM A-53, cédula 40 hasta 2" y Cédula 10 de 2 1/2" hasta 8" de diámetro.
5. La Válvula Siamesa será de bronce bruñido con doble salida ,tapón 2 1/2" * 2 1/2" * 3", colocada a una altura de 0.90m, con leyenda "uso exclusivo de bomberos"
6. La tubería exterior enterrada deberá tener protección contra la corrosión.
7. Es necesario se rotule todos los elementos del sistema, identificando la ubicación, dirección de salidas de escape, planos de evacuación, número telefónico de bomberos, anuncios de peligro en caso de combustibles, elementos electrónicos, materiales peligrosos conforme lo estipula la Norma 439 del INEN.

IMPLANTACIÓN GENERAL SISTEMAS HIDRAULICO CONTRA INCENDIOS



RESPONSABLES:

ELABORADO: ING. JORGE GÓMEZ
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


REVISADO: ARQ. FERNANDA PAREDES
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO: ARQ. ALEJANDRA LARREA
GERENTE
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:

"ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, UBICADA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:

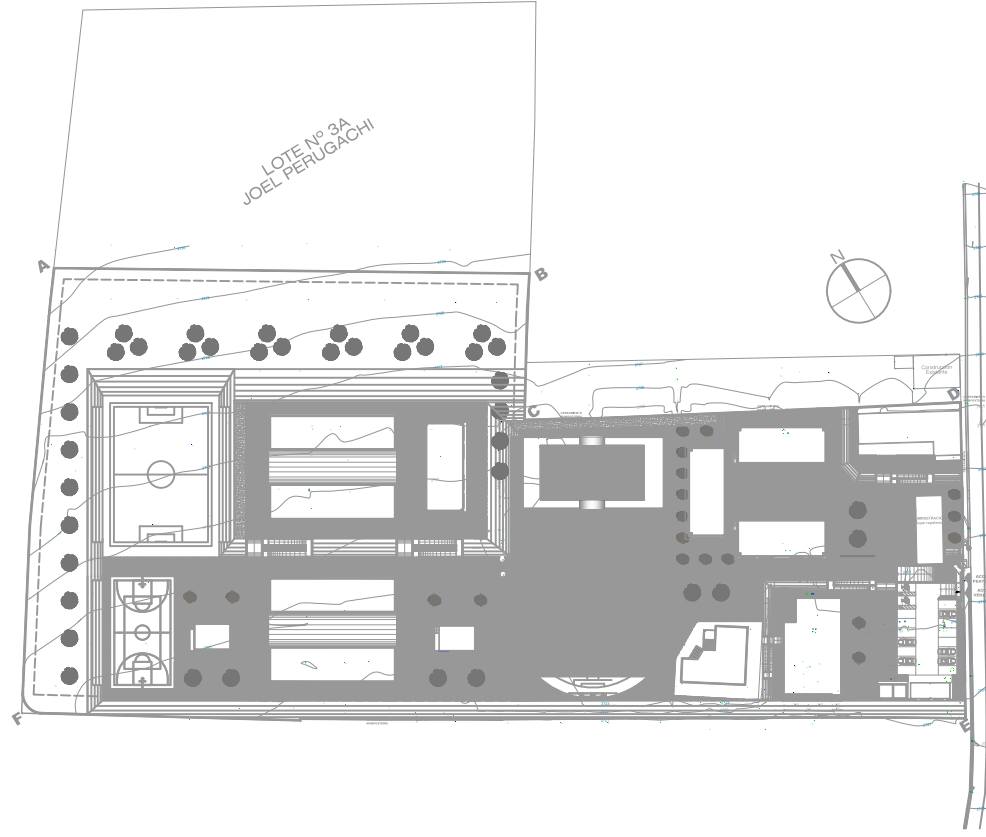

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ

CANTON:

PEDRO MONCAYO

PROVINCIA:

PICHINCHA

CONTIENE:

IMPLANTACIÓN GENERAL SISTEMA HIDRAULICO CONTRA INCENDIOS

ESCALAS:

INDICADAS

FECHA:

SEPTIEMBRE -2020

LAMINA N°:

HS-20

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: