

1.100
m

0

2

3

4

5

6

7


6

MINI EDUC

REPO TENCIACIÓN

MALCHINGUIJ

CUADRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN									
ITEM	DENOMINACION	CANTIDAD	TIPO	CAP. BTU/H	CARACTERISTICAS MECANICAS				OBSERVACIONES
					CFM	PRESIÓN ESTÁTICA	FILTRO	NIVEL DE RUIDO	
UC-24-XX	UNIDAD CASSETTE DE 4 VIAS	4	EVAPORADORA	24000	529	—	—	42	
			CONDENSADORA		—	—	—	48	
US-36-XX	UNIDAD SPLIT DE PARED	2	EVAPORADORA	36000	630	—	—	49	
			CONDENSADORA		—	—	—	55	

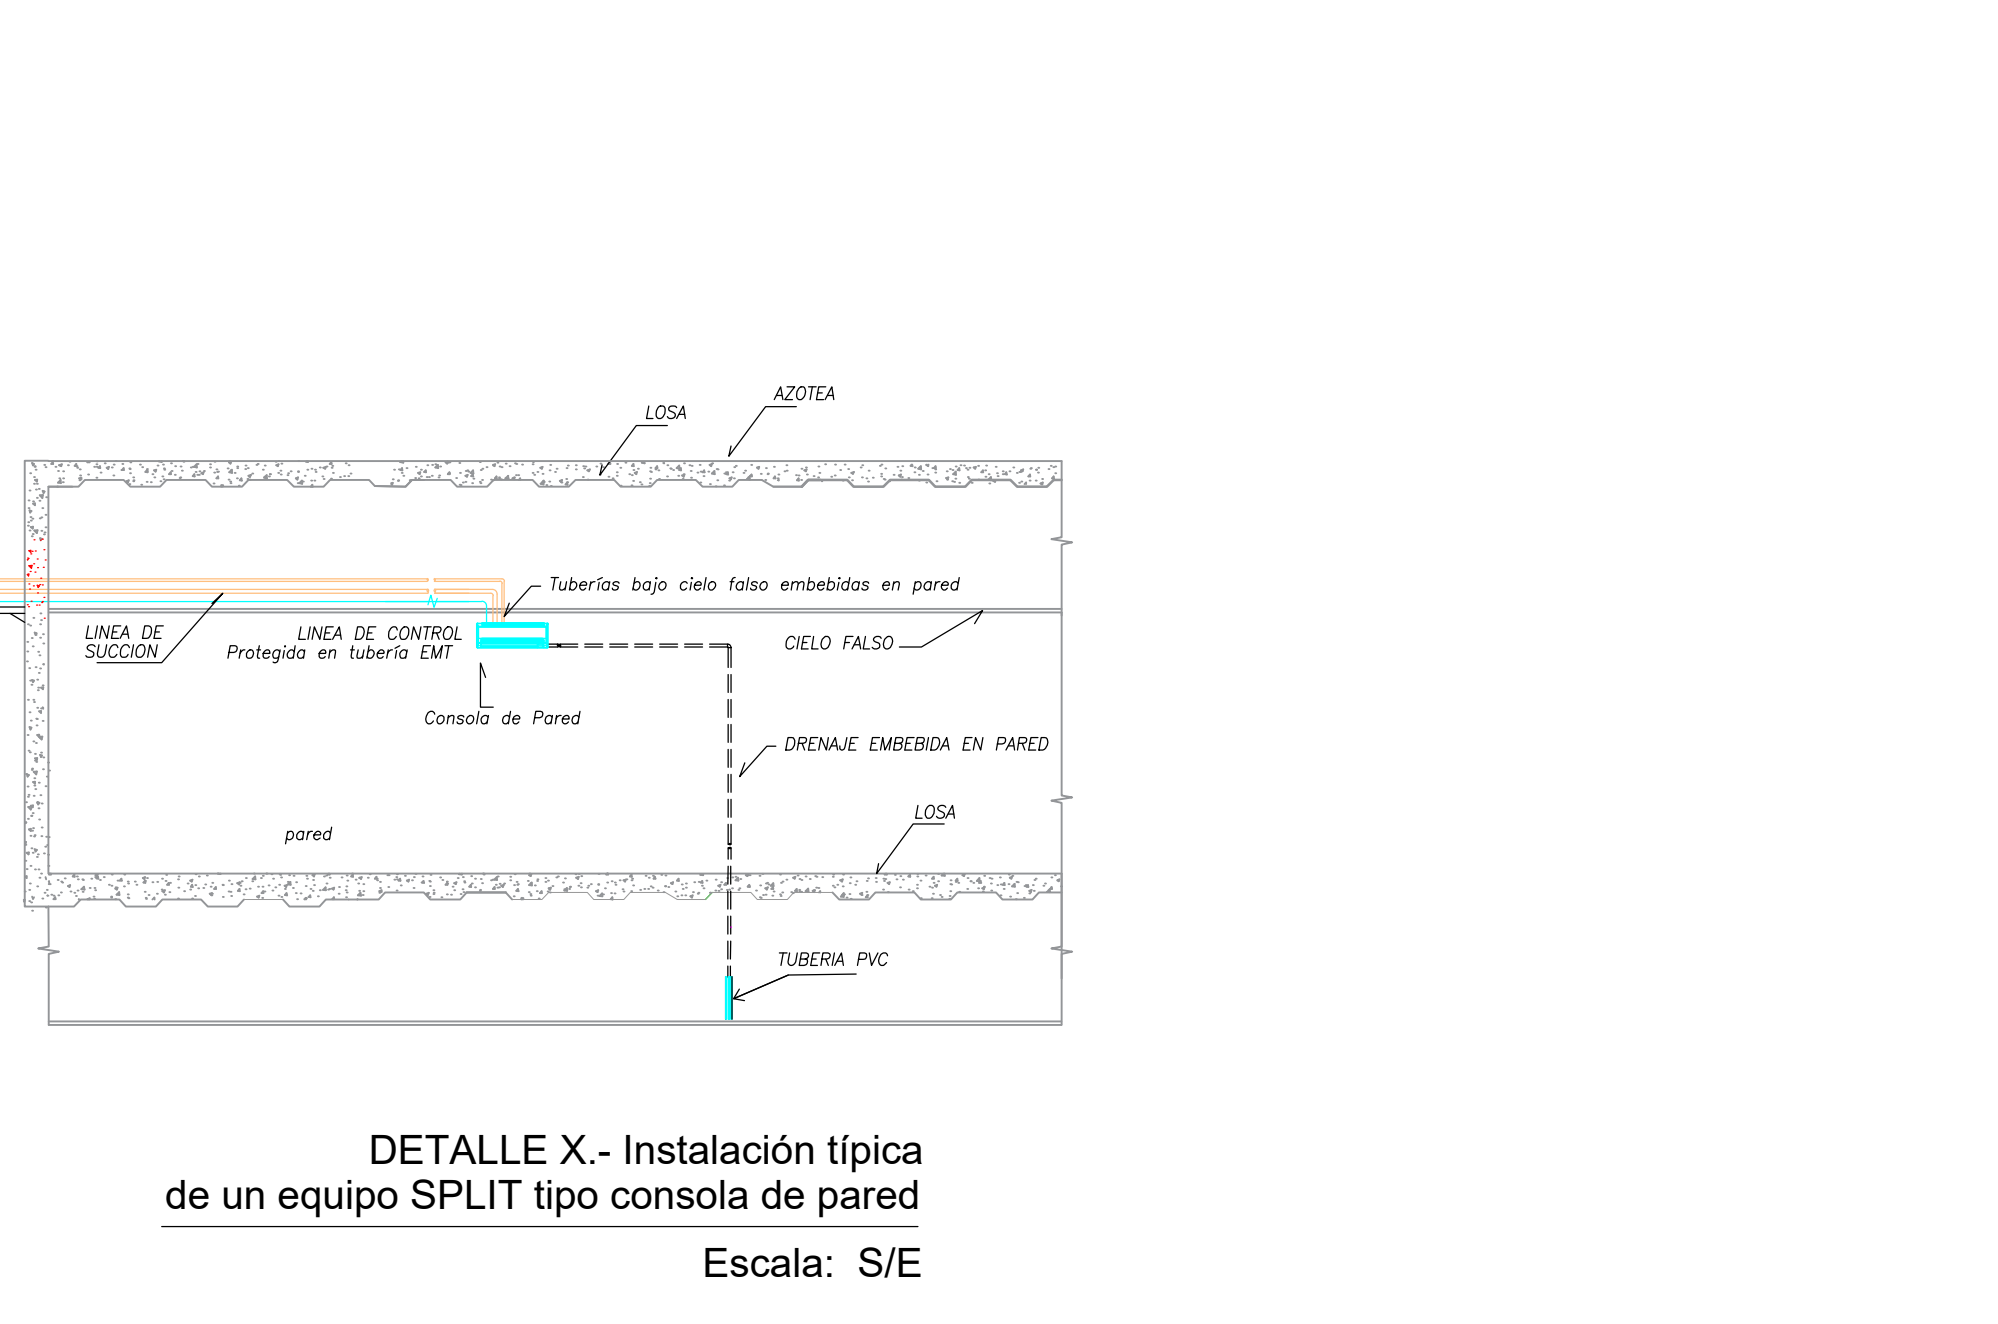

SIMBOLOGÍA VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Unidad evaporadora - Cassette 4 vías
	Unidad evaporadora - Consola de Pared
	Tubería de refrigerante aire acondicionado
	Tubería PVC presión
	Tubería PVC presión Ø 110mm
	Unidad condensadora
	Ventilador de extracción de tipo hongo
	Ventilador centrífugo de suministro
	Ventilador de extracción de baños
	Cable de control
	Ventilador axial de pared
	Termostato

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EL GOBIERNO DE TODOS

RESPONSABLES:

ELABORADO POR:
ING. DANILO ESTEVEZ
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO:
ARQ. ALEJANDRA LARREA
GERENTE
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:

"ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, UBICADA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA."

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ

CANTON: **PEDRO MONCAYO** PROVINCIA: **PICHINCHA**

CONTIENE:

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS SISTEMA DE HVAC

ESCALAS: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE -2020 LAMINA Nº: **MC-08**

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: